

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010302835033

发证日期: 2020 年 08 月 10 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NXHM-250, NXHM-320 ; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010302835033

第 1 页 共 3 页

纸 号:

NXHM-250, NXHM-320

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

约定发热电流(I_{th}): 320A (NXHM-320), 250A (NXHM-250);

额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V, AC690V;

额定工作电流(I_e): NXHM-320: 200A, 225A, 250A, 270A, 280A, 315A, 320A;

NXHM-250: 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 180A, 200A, 225A, 250A;

额定短时耐受电流(I_{cw}): 4000A/1s;

额定短路接通能力(I_{cm}) (峰值): 5880A;

使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;

极数: 3P, 4P;

频率: 50Hz/60Hz;

IP30 (安装面);

配用的辅助触头:

AX-M3

1N01NC;

I_{th} : 3A;

AC-15: U_e : AC380V/AC400V/AC415V, I_e : 0.26A;

DC-13: U_e : DC110V, DC220V/DC250V, I_e : 0.14A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2016010302835033

第 2 页 共 3 页

纸 号:

型号解释:

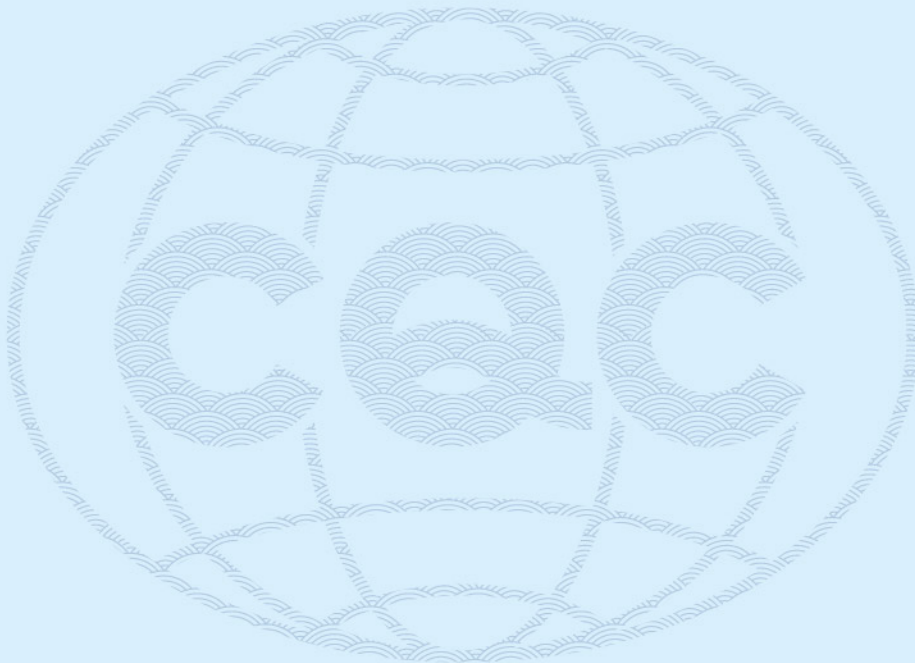

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010302835033

第 3 页 共 3 页

纸 号:

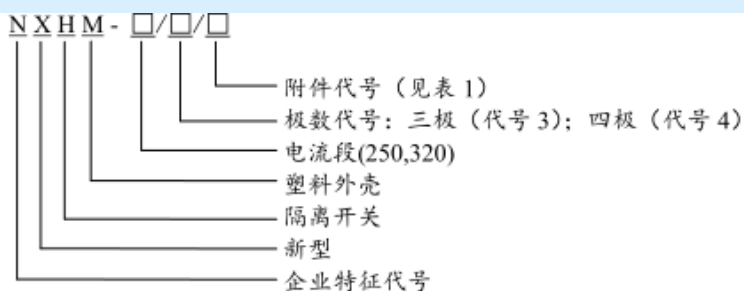

附表 1 附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
报警触头	08
分励脱扣器	10
辅助触头	20
欠压脱扣器	30
分励脱扣器、辅助触头	40
分励脱扣器、欠压脱扣器	50
二组辅助触头	60
辅助触头、欠压脱扣器	70
分励脱扣器、报警触头	18
辅助触头、报警触头	28
欠压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48
二组辅助触头、报警触头	68
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	78

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心