



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667903

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关
NHRT40-250/3□□, NHRT40-400/3□□, NHRT40-630/3□□; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667903

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NHRT40-250/3□□, NHRT40-400/3□□, NHRT40-630/3□□;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
约定发热电流(Ith): 250A(NHRT40-250/3□□), 400A(NHRT40-400/3□□),
630A(NHRT40-630/3□□);
额定工作电压(Ue): AC400V/415V/690V;
额定工作电流(Ie): 250A(NHRT40-250/3□□), 400A(NHRT40-400/3□□),
630A(NHRT40-630/3□□);
额定限制短路电流(Iq): 100kA(AC415V), 50kA(AC690V);
使用类别: AC-22B;
极数: 3P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667903

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

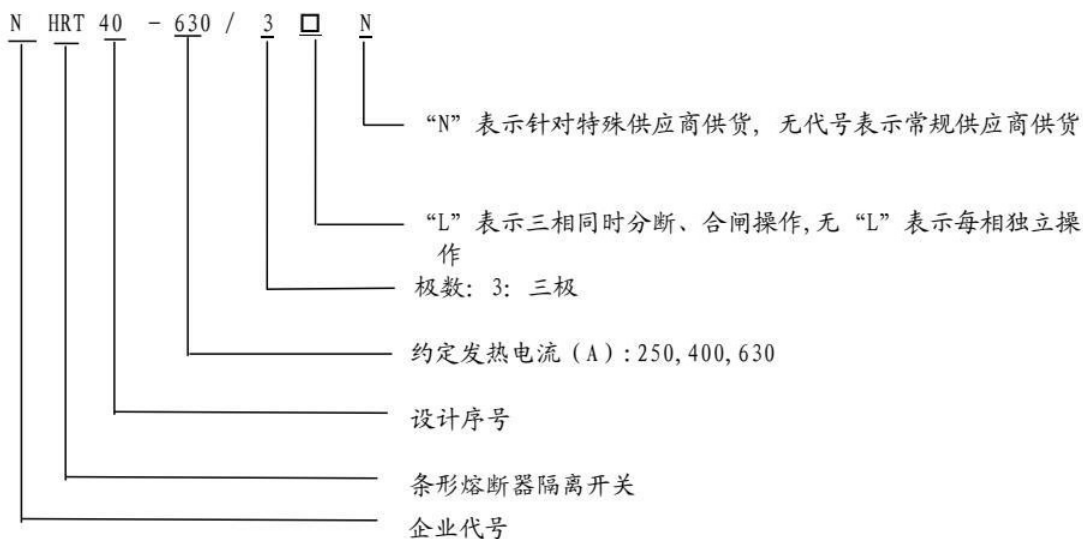

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司