



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685277

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4、
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE；详情见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685277

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、
NXAF40H/4、NXA40HU、
NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、
NXAF40H/4:1000V;
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:1250V
额定工作电压(Ue): NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、
NXAF40H、NXAF40H/4:AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:AC800V、
AC1000V/AC1150V
额定电流(In): 3200A、3600A、4000A;
过电流脱扣器类型:电子式;
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、
NXAF40H/4:Ics=100kA(AC380V/400V/415V), 75kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icu=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 75kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icw=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 75kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC800V)
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC1000V/AC1150V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
辅助触头(本体): 4NO4NC, 6NO6NC;
Ui: 415V;
Ith: 6A;
Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;
DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A
型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685277

证书附页: 第 2 页 共 2 页

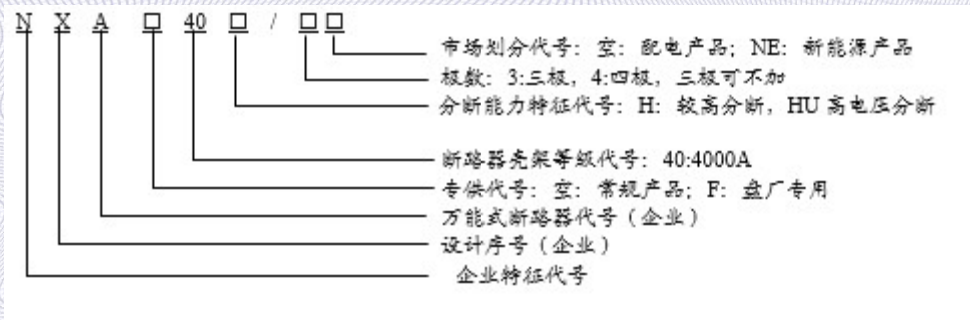

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司