



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667898

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E ;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年11月28日 有效期至：2029年07月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667898

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E
Uimp:4kV;
Ui:500V;
Uc:AC220V/230V/240V(1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),2P),
AC380V/400V/415V(3P,3P+N(带 3 个保护极,N 极常通),4P);
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
瞬时脱扣类型:NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLE-63H,NXBLE-63ZB:B 型,C 型,D
型;
NXBLG-63:C 型;
NXBLE-63E:C,D 型;
 $I\Delta n$:NXBLE-63,NXBLE-63H:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;
0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/A 型;
NXBFLE-63:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;
NXBLG-63,NXBLE-63ZB:0.03A/AC 型;
NXBLE-63E:0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;
0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/A 型;
额定剩余动作类型:AC 型,A 型;
电子式;
 $I\Delta m$:630A;
Ics:6kA(NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLG-63,NXBLE-63ZB,NXBLE-63E);7.5kA(N
XBLE-63H);
Icn:6kA(NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLG-63,NXBLE-63ZB,NXBLE-63E);10kA(N
XBLE-63H);
极数:NXBLE-63,NXBFLE-63,NXBLE-63E:2P,3P,4P,1P+N(带 1 个保护极,N 极常
通),3P+N(带 3 个保护极,N 极常通);
NXBLG-63,NXBLE-63ZB:1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),2P;
NXBLE-63H:2P;
1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),3P+N(带 3 个保护极,N 极常通)不适用于隔离,其余
极数均适用于隔离。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667898

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

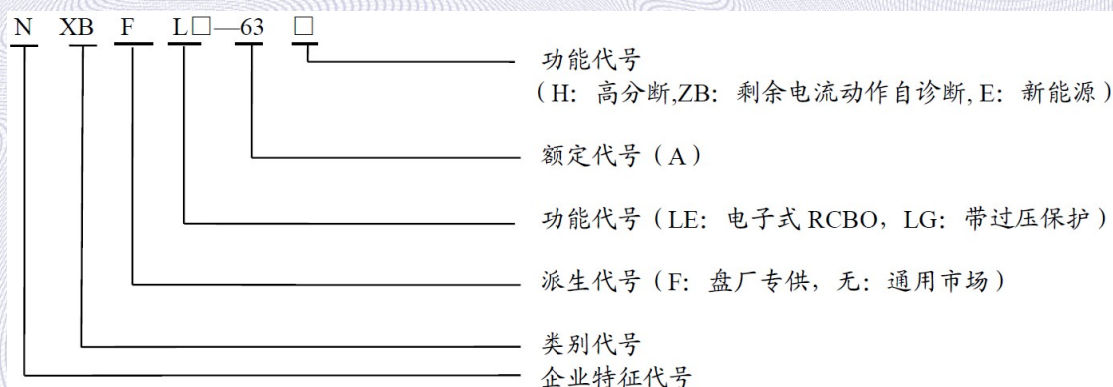

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司