

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107293501

发证日期: 2021 年 04 月 20 日

有效期至: 2031 年 04 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM1-250S;详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107293501

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM1-250S

Uimp:8kV;Ui:800V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC690V;

In: 100A,125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;

Ics: 30kA(AC220V/AC230V/AC240V),18kA (AC380V/AC400V/AC415V),4kA (AC690V);

Icu: 50kA(AC220V/AC230V/AC240V),35kA (AC380V/AC400V/AC415V),8kA (AC690V) 50/60Hz;

脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 热磁式: 10 使用类别: A;

极数: 3P,3P+N(三个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;适用于隔离 (3P+N 除外)

配用的辅助报警触头 (CQC2016010304835035):

AX-M,AL-M2NO2NC;Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 30: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz ;

电动操作机构 P: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz

DC110V,DC220V/DC250V ;

附件



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC21107293501

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

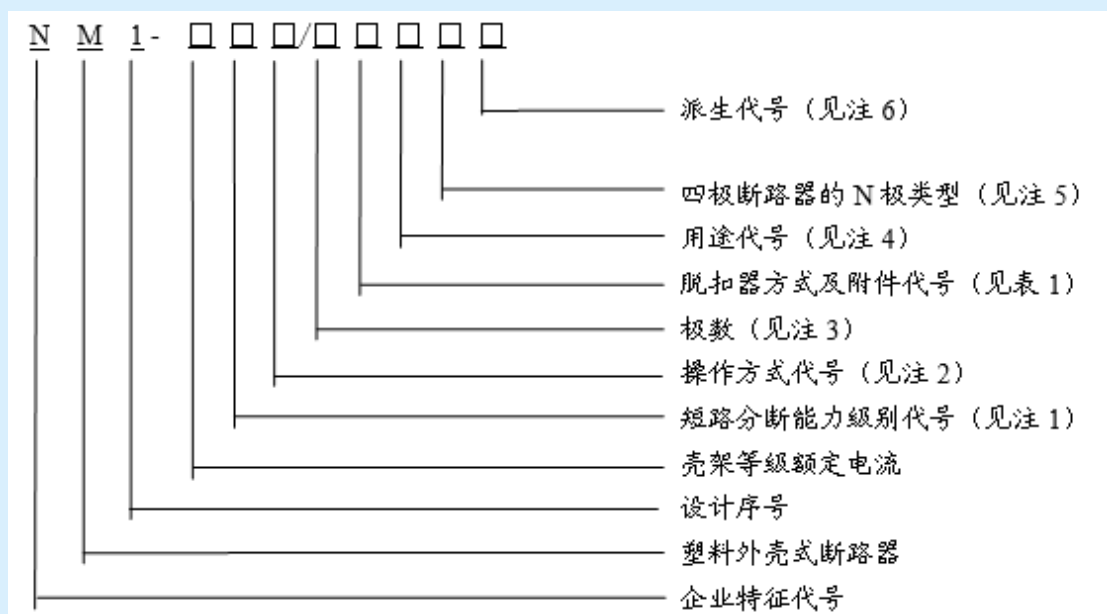

注:

- 1、按短路分断能力级别分: 标准型 (代号 S);
- 2、按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 转动手柄操作 (代号 Z); 电动操作 (代号 P);
- 3、按极数分: 三极 (代号 3); 四极 (代号 4);
- 4、按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2); 发电机保护用 (代号 3);
- 5、四极产品中性极(N)的型式分为四种:
 - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (代号 A);
 - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极可开闭) (代号 B);
 - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分; (N 极可开闭) (代号 C);
 - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (代号 D)
6. 派生代号: 常规产品 (无代号); 透明盖 (T)



中国质量认证中心