



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664553

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ1HP-400H, NZ1PP-400H, NZ1NEP-400H, NZ1P-400H, NZ1HP-630H, NZ1PP-630H,
NZ1NEP-630H, NZ1P-630H; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664553

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NZ1HP-400H, NZ1PP-400H, NZ1NEP-400H, NZ1P-400H,

NZ1HP-630H, NZ1PP-630H, NZ1NEP-630H, NZ1P-630H;

Uimp(kV): 8kV; Ui: 800V;

控制器: Uimp(kV): 4kV; Ui: 400V;

Ue: AC400V/AC415V 50Hz;

Ie: 250A、315A、320A、400A (NZ1HP-400H、NZ1PP-400H、NZ1NEP-400H、NZ1P-400H);

400A、500A、630A (NZ1HP-630H、NZ1PP-630H、NZ1NEP-630H、NZ1P-630H);

使用类别: AC-33B;

Iq: 100kA; Icm(峰值): 50kA; Icw: 25kA(200ms);

转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级;

IP 防护等级: IP30(接线端除外);

极数: 3P, 4P; 适用于隔离;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664553

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N Z 1 □ - □ □ / □ □

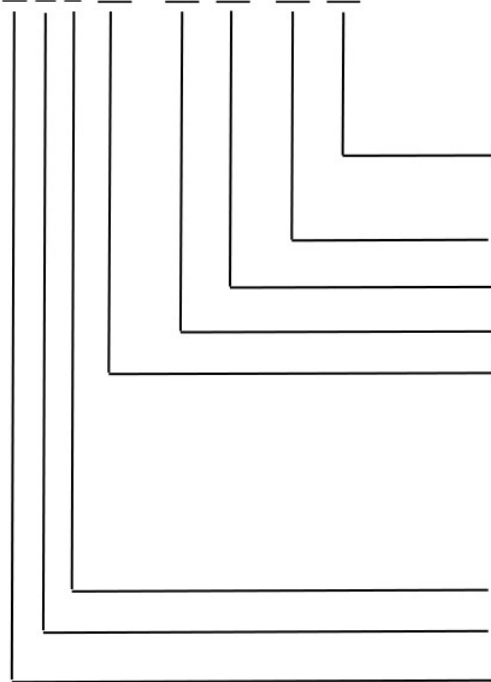

控制器代号

B 型：标准型、D 型：智能型

极数：3、4

派生代号：H 高性能型

壳架电流

功能序号

HP：建筑领域用 PC 级

PP：电力领域用 PC 级

NEP：新能源领域用 PC 级

P：综合市场领域用 PC 级

设计序号

产品代号

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司