



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665853

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NM1LE-250S, NM1LE-250H; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665853

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM1LE-250S, NM1LE-250H

U_{imp}: 8kV; U_i: 800V; U_e: AC220V/230V(2P), 380V/400V(3P, 3P+N, 4P);

I_n: 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10;

I_{cs}: S 型: 15kA, H 型: 25kA; I_{cu}: S 型: 30kA, H 型: 50kA; I Δ m: S 型: 7.5kA, H 型: 12.5kA;

I Δ n: 30/50/100/200/300/400/500/600/800/1000mA(三档可调/单档/非延时型);

50/100/200/300/400/500/600/800/1000mA(三档可调/单档/延时型);

额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式;

极数: 2P, 3P, 3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 中性极型式为 A 型), 3P+N(带四个保护极, N 极不可开闭, 中性极型式为 D 型), 4P(带三个保护极, N 极可开闭, 中性极型式为 B 型), 4P(带四个保护极, 中性极型式为 C 型); 适用于隔离用(除中性极型式为 A 型, D 型的 4P 产品外);

中性极型式为 A 型的 4P 产品: 具有剩余电流可开关功能; 适用于隔离用(3P+N 除外)

配用的辅助触头: 1NC1NO/2NC2NO; I_{th}: 3A;

AC-15: U_e: AC380V/AC400V/AC415V, I_e: 0.26A;

DC-13: U_e: DC110V, DC220V, DC250V, I_e: 0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器:

US: DC24V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/415V;

欠压脱扣器:

US: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/415V;

电动操作机构:

US: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/415V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665853

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

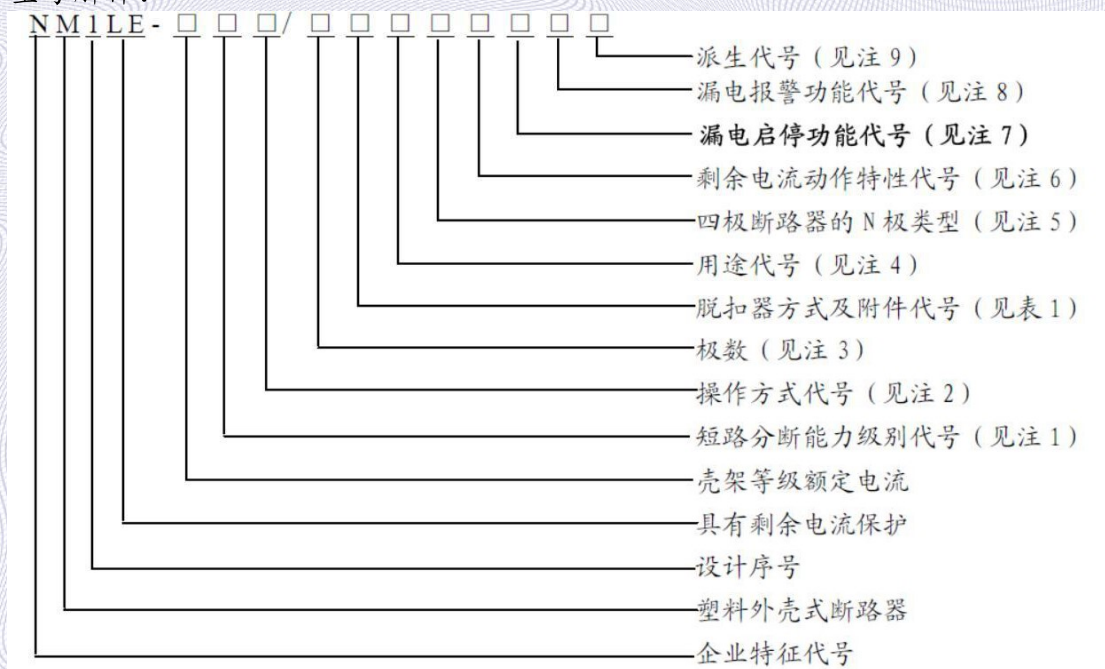

注：

- 按短路分断能力级别分：标准型（代号 S）；较高型（代号 H）
- 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；转动手柄操作（代号 Z）；电动操作（代号 P）；
- 按极数分：二极（代号 2）；三极（代号 3）；四极（代号 4）；
- 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；发电机保护（代号 3）；
- 四极产品中性极(N)的型式分为四种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分（代号 A）；
B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665853

证书附页：第 3 页 共 3 页

先合后分) (代号 B);

C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分) (代号 C);

D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (代号 D)

6、按剩余电流动作特性分: 非延时型 (无代号)、延时型 (代号 Y);

7、漏电启停功能代号: 常规 (无代号), 漏电启停功能 (代号 Q);

8、漏电报警功能代号: 常规 (无代号), 带剩余电流报警不跳闸功能 (代号 J)

9、按盖子分: 常规产品 (无代号); 透明盖 (代号 T)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司