



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307666862

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

具有远程控制功能的塑料外壳式断路器  
CB-125T□；具体参数详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月14日 有效期至：2029年07月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月30日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307666862

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CB-125T□

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: DC80V;

In: 80A, 100A, 125A;


Ics: 10kA;

Icu: 10kA;

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: A; 适用于隔离功能;

直流接线方式:

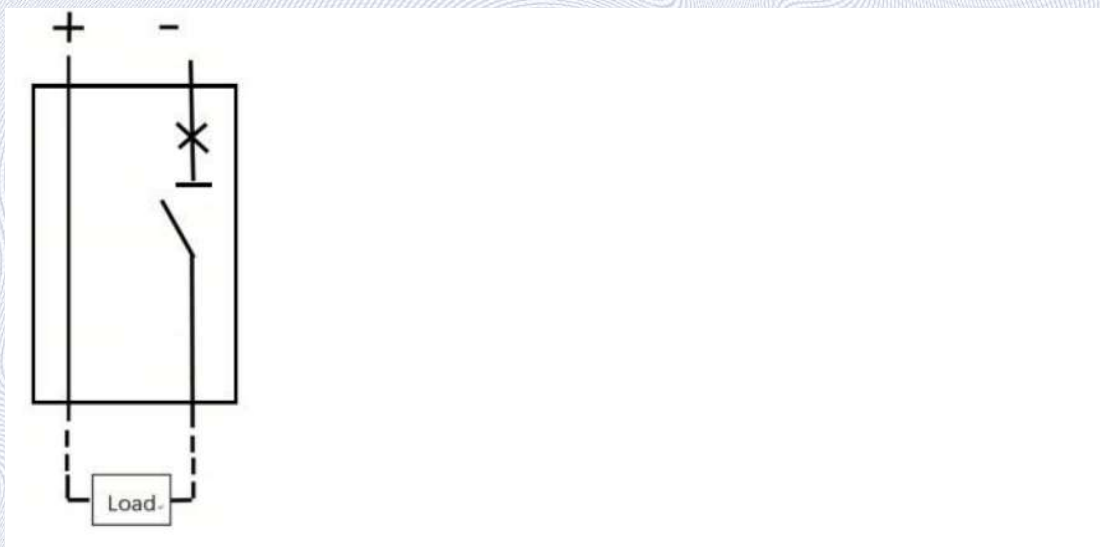

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307666862

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

C	B -	125	T	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (1) C: 专用与通信市场
- (2) B: 断路器
- (3) 125: 壳架等级额定电流 (A)
- (4) T: 智能型
- (5) □: 缺省或 A~Z: 供货厂家代码

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司