



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302684031

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关
NM8NSD-1600; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684031

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM8NSD-1600

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V(交流), 1500V(直流);

Ith: 1600A;

Ue: AC380V/415V/440V, AC500V/630V/660V/690V, DC750V(3P 外形),
DC1000V(4P 外形),

DC1200V(4P 外形), DC1500V(4P 外形);

Ie: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

Icw: 20kA(交流)/1s/3s, 20kA(直流)/1s/3s;

Icm(峰值): 40kA(交流), 20kA(直流);

使用类别: AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-22B, DC-PV2;

极数: 3P, 4P;

适用频率: 50/60Hz;

IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头(型号: AX21, AL21, 证书编号: CQC2019010304169161)

3NO3NC; Ith: 2.5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

直流接线方式:

① 3P 外形 (DC 750V)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302684031


证书附页：第 2 页 共 3 页

单极接地系统

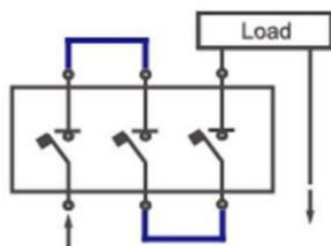

注：上、下进线皆可，此处以下进线为例

不接地系统




注：1、上、下进线皆可，此处以下进线为例


2、确保安装方式不会出现二次接地故障

②4P外形 (DC 1000V、DC1200V、DC 1500V)


单极接地系统

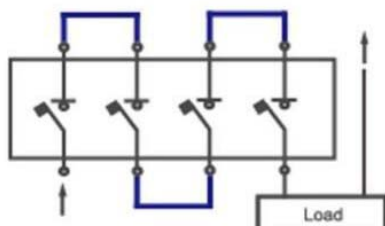

不接地系统

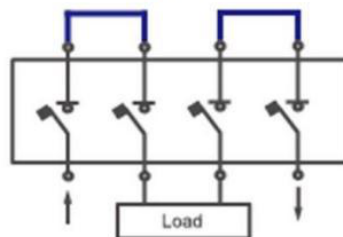

注：上、下进线皆可，此处以下进线为例

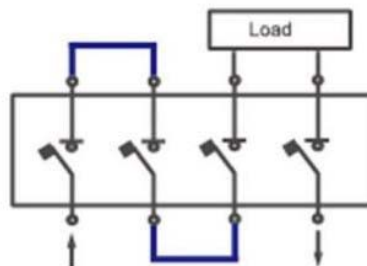

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302684031

证书附页：第 3 页 共 3 页

NM8 N SD-1600
1 2 3 4

1:塑料外壳式断路器

2:新系列

3:隔离开关代号

4:壳架等级电流

注 1: ODM 申证产品与母证书产品型号对照表

| 序号 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 上海诺雅克电气有限公司 |
|----|--------------|-------------|
| 1 | NM8NSD-1600 | Ex9M6SD |

注 2: 差异说明: /

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司