



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302700596

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NHM5-1250,NHM5P-1250,NHM5T-1250,NHM5F-1250,NHM5H-1250,
NHM5J-1250,NHM5G-1250,NHM5NE-1250,NHM5DC-1250, NHM5NEDC-1250,
NHM5-1600,NHM5P-1600,NHM5T-1600,NHM5F-1600,NHM5H-1600,NHM5J-1600,
NHM5G-1600,NHM5NE-1600,NHM5DC-1600, NHM5NEDC-1600; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年12月26日 有效期至:2029年10月09日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年10月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302700596

证书附页：第 1 页 共 2 页

NHM5-1250, NHM5P-1250, NHM5T-1250, NHM5F-1250, NHM5H-1250,
 NHM5J-1250, NHM5G-1250, NHM5NE-1250, NHM5DC-1250, NHM5NEDC-1250,
 NHM5-1600, NHM5P-1600, NHM5T-1600, NHM5F-1600, NHM5H-1600, NHM5J-1600,
 NHM5G-1600, NHM5NE-1600, NHM5DC-1600, NHM5NEDC-1600; $U_{imp}: 12kV$; U_i :
 $1600V$; I_{th} : NHM5 □ -1250:1250A; NHM5 □ -1600:1600A; U_e :
 AC380V/AC400V/AC415V、AC440V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V、
 AC1000V/AC1140V; DC750V (3P 外形, 3 极串)、DC1000V (4P 外形, 4 极串)、
 DC1500V (4P 外形, 4 极串) I_e : 800A、900A、1000A、1250A (NHM5□-1250); 800A、
 900A、1000A、1250A、1400A、1500A、1600A (NHM5□-1600); I_{cw} : NHM5□-1250:
 $20kA/1s$, NHM5□-1600: $30kA/1s$; I_{cm} : NHM5□-1250: $40kA$, NHM5□-1600: $63kA$
 I_q : $100kA$ (DC); 使用类别: AC380V/AC400V/AC415V、AC440V、AC500V/AC550V、
 AC660V/AC690V: AC-22A, AC-22B, AC-23A, AC-23B; ;
 AC1000V/AC1140V: AC-22A, AC-22B; DC-22A, DC-22B, DC-23B, DC-23A, DC-PV2; 适
 用频率: $50Hz/60Hz$; 极数: 3P、4P; 防护等级: IP30 (安装面); 配用的辅助触头
 (已获 CCC 证书, 编号为 2024010305626517):
 $1N0+1NC$, $2N0+2NC$, $3N0+3NC$, $4N0+4NC$; I_{th} : 5A;
 AC-15: U_e : AC380V/AC400V/AC415V, I_e : 0.26A;
 DC-13: U_e : DC110V, DC220V/DC250V, I_e : 0.14A; 直流接线图如下:

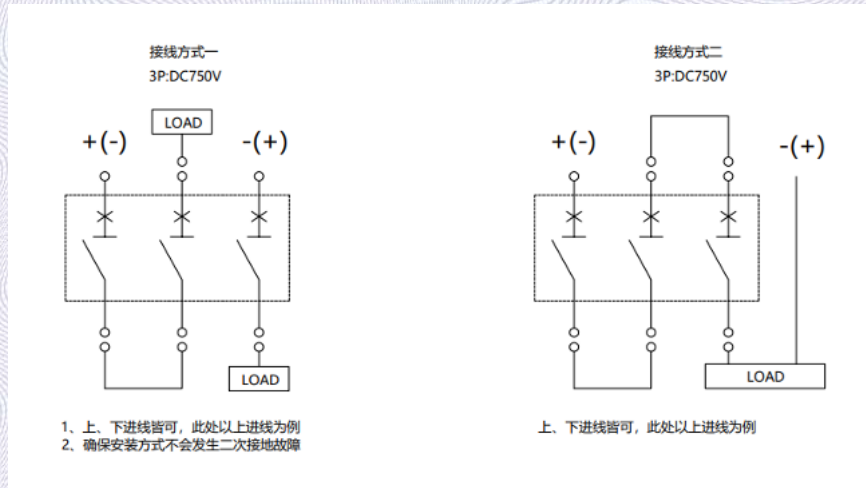

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010302700596

证书附页：第 2 页 共 2 页

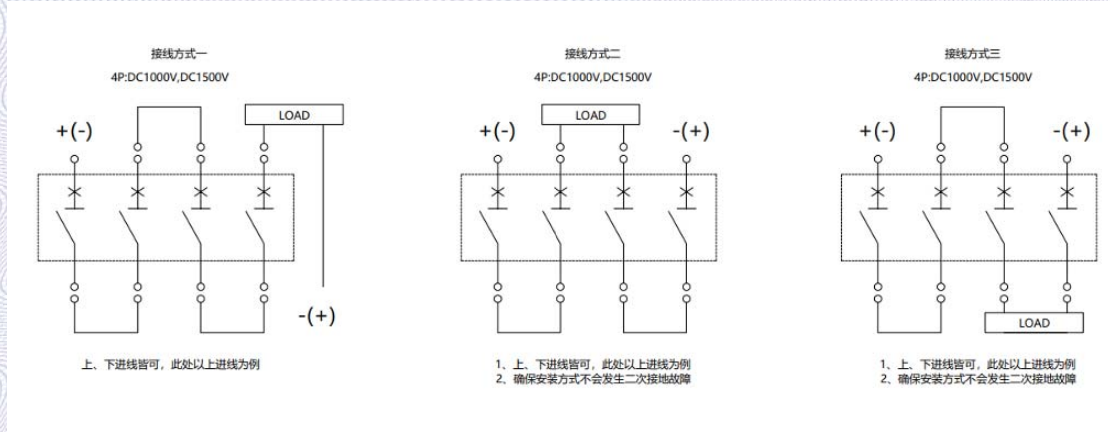

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

N HM 5 □ - □

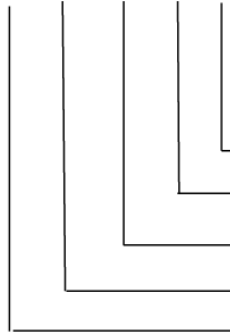

壳架等级电流

行业特征代号 (常规无此代号 P、T、F、H、J、G、NE、DC、NEDC)

设计代号

塑壳型隔离开关

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司