



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651999

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能式断路器

NA1-3200、NA1-3200/4、NA1-4000、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1P-4000、  
NA1-3200X、NA1-3200X/4、NA1-4000X、NA1H-3200、NA1H-3200/4、NA1H-4000、  
NA1P-2500、NA1P-2500/4；详参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307651999

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NA1-3200、NA1-3200/4、NA1-4000、NA1P-3200、NA1P-3200/4、  
NA1P-4000、NA1-3200X、NA1-3200X/4、NA1-4000X、NA1H-3200、  
NA1H-3200/4、NA1H-4000、NA1P-2500、NA1P-2500/4  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 额定工作电压(Ue):  
AC400V, AC500V/AC690V; 额定电流(In): NA1-3200、NA1-3200/4、NA1P-3200、  
NA1P-3200/4、NA1-3200X、  
NA1-3200X/4、NA1H-3200、NA1H-3200/4: 2000A, 2500A, 3200A;  
NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000: 4000A;  
NA1P-2500、NA1P-2500/4: In: 2000A, 2500A;  
极数: NA1-3200、NA1-3200/4、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1-3200X、  
NA1-3200X/4、  
NA1H-3200、NA1H-3200/4: 3P、4P; NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、  
NA1H-4000: 3P;  
NA1P-2500、NA1P-2500/4: 3P、4P; 过电流脱扣器类型: 电子式;  
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA(AC400V), 65kA(AC500V/690V);  
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=100kA(AC400V), 65kA(AC500V/690V);  
额定短时耐受电流(Icw): Icw=80kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC500V/690V);  
选择性类别: B; 适用于隔离

型号的解释:

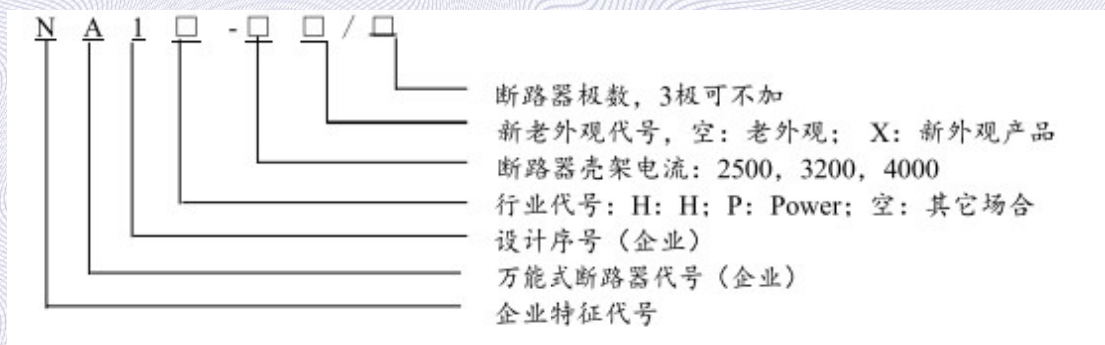

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司