



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667881

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

交直流用小型断路器
NB1Z-63；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年05月09日 有效期至：2029年07月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667881

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NB1Z-63

U_i : 660V; U_{imp} : 4kV;

U_e : AC230V/400V (1P), AC400V (2P),

DC110V (1P 外形), DC220V (1P 外形, 2P 外形) ;

I_n : 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型;

I_{cs} : 1P: 7.5kA (AC230V/400V), 6kA (DC110V, DC220V) ;

2P: 7.5kA (AC400V), 7.5kA (DC220V) ;

I_{cn} : 1P: 10kA (AC230V/400V), 6kA (DC110V, DC220V) ;

2P: 10kA (AC400V), 10kA (DC220V) ;

极数: 1P, 2P; 接线方式见下图

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667881

证书附页：第 2 页 共 2 页

直流接线图

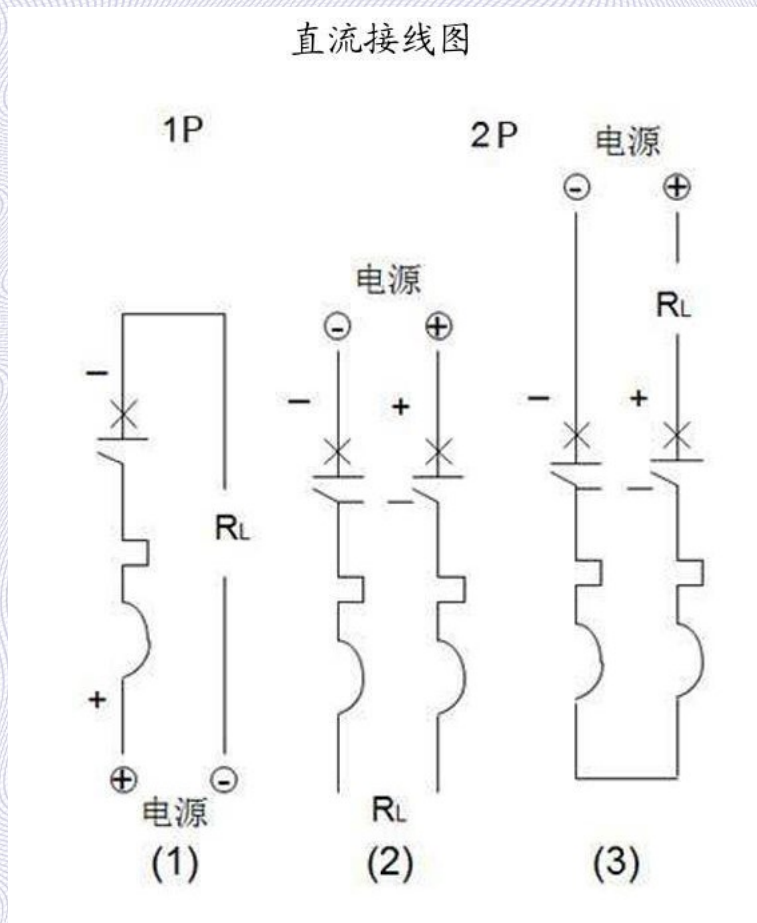

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司