



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665899

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
CB-63T□；具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月14日 有效期至：2029年07月28日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665899

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CB-63T□

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: DC80V;


In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ics=Icu=10kA;

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: A; 适用于隔离功能;

直流接线方式:

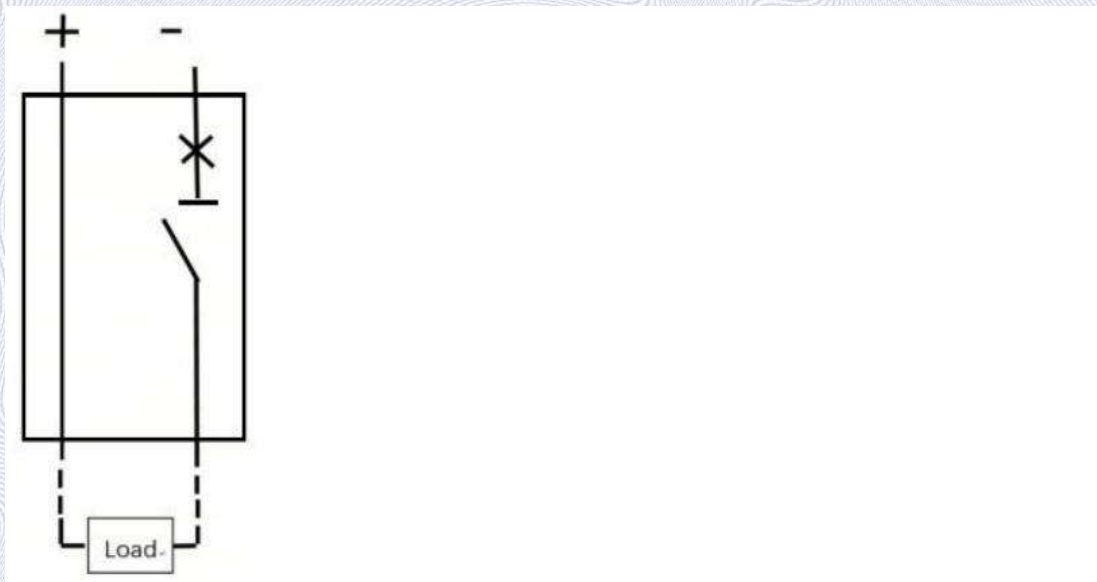

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665899

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

C	B - 63	T	□
(1)	(2) (3)	(4)	(5)

- (1) C: 专用于通信市场
- (2) B: 断路器
- (3) 63: 壳架等级额定电流 (A)
- (4) T: 智能型
- (5) 缺省或 A~Z: 供货厂家代码

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司