

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012262373

发证日期: 2022 年 09 月 25 日

有效期至: 2031 年 12 月 06 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM3-250;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012262373

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3-250

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;

额定电流(In): 32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,200A,250A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): 36kA(C 型)、50kA(S 型)、50kA(Q 型);

额定极限短路分断能力(Icu): 36kA(C 型)、50kA(S 型)、70kA(Q 型);

额定短时耐受电流(Icw): EH 型,EHT 型:80A,100A,125A,160A,200A,250A:3kA/1s;

32A,40A,50A,63A:1.5kA/1s;

选择性类别:A;

极数: 3P,3P+N(N 极不可开闭), 4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离 (4A、4D 除外, 见型号含义);

配用的辅助触头: AX22-M3(CQC2016010304835035):

1NO1NC;

Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器(UVT22-M3):Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构(MOD22-M3):Us:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC415V,

DC110V, DC220V/DC250V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC20012262373

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

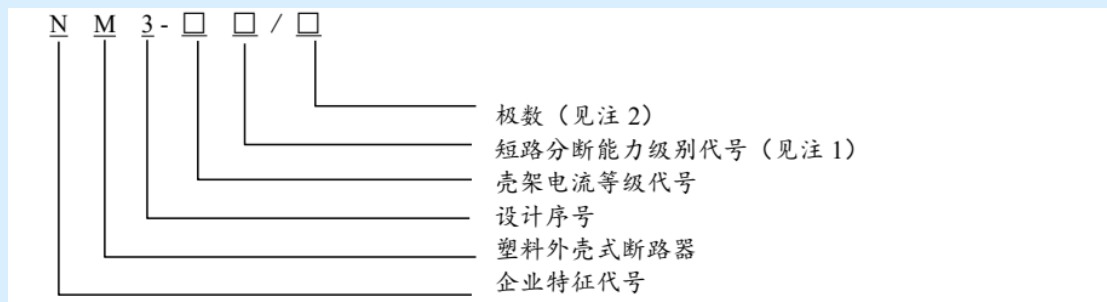

注: 1. 短路分断能力级别代号: C(普通型)、S(标准型)、Q(高级型);

2. 按极数分:

3: 三极

4A: 四极, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;

4B: 四极, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分;

4C: 四极, N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分;

4D: 四极, N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC20012262373

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

附件列表

附件类型	型号
辅助触头	AX22-M3
报警触头	AL22-M3
辅助报警触头	AXL22-M3
分励脱扣器	SHT22-M3
欠压脱扣器	UVT22-M3
电动操作机构	MOD22-M3
旋转操作手柄	DRH22-M3
插入式	PIA22F-M3,PIA22B-M3
分励+辅助	SHTA25-M3
分励+报警	SHTC25-M3
分励+辅助+报警	SHTB25-M3



中国质量认证中心