



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626774

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器（量测开关）
NM3N-250、NM3N-160；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 10 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626774

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3N-250、NM3N-160;

Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV

In: NM3N-250: 100A、125A、160A、200A、250A;

NM3N-160: 80A、100A、125A、160A;

Ics: 36kA (C 型), 36kA (S 型);

Icu: 36kA (C 型), 50kA (S 型);

Icw: 3kA/1s (仅电子式);

过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式;

选择性类别: A 类;

极数: 3P, 3P+N (仅电子式非液晶型, 三个保护极, N 极不可开闭),

4P (仅电子式非液晶型, 三个保护极, N 极可开闭);

3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V, DC110V, DC220/250V;

欠压脱扣器 Us (仅热磁式): AC220/230/240V, AC380/400/415V;

配用的辅助触头 (1NO1NC) (仅热磁式): Ith: 3A;

AC-15: AC380/400/415V /0.26A; DC-13: DC110/220/250V/0.14A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626774

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

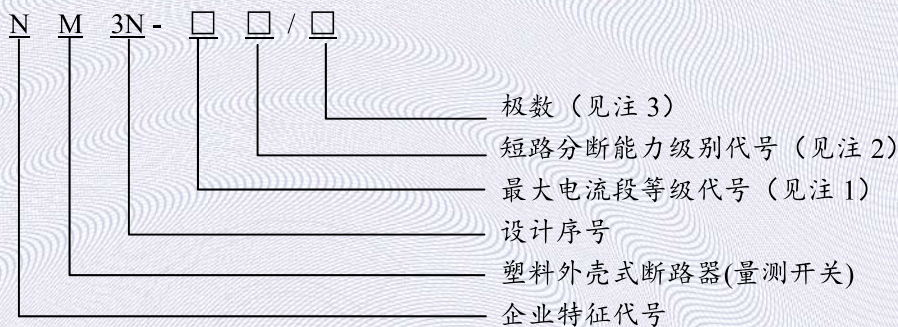

注 1：最大电流段等级代号（A）：160、250；

注 2：短路分断能力级别代号：C（普通型）、S（标准型）；

注 3：极数：3 表示三极；

4A 表示：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起

合分；

4B 表示：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司