

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010302829383

发证日期: 2021 年 08 月 27 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 隔离开关  
NXHM-160、NXHMH-160、NXHMP-160、NXHMF-160;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010302829383

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXHM-160、NXHMH-160、NXHMP-160、NXHMF-160

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 800V;

约定发热电流(Ith): 160A;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC690V;

额定工作电流(Ie): 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 120A, 125A, 140A, 150A, 160A;

额定短时耐受电流(Icw): 2000A/1s;

额定短时接通能力(Icm)(峰值): 2840A;

使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;

适用频率: 50Hz/60Hz;

极数: 3P, 4P;

防护等级: IP30(安装面)

配用的辅助触头: AX-M2, 1NO1NC/2NO2NC;

CQC 证书编号: CQC2016010304835035;

Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A



中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010302829383

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

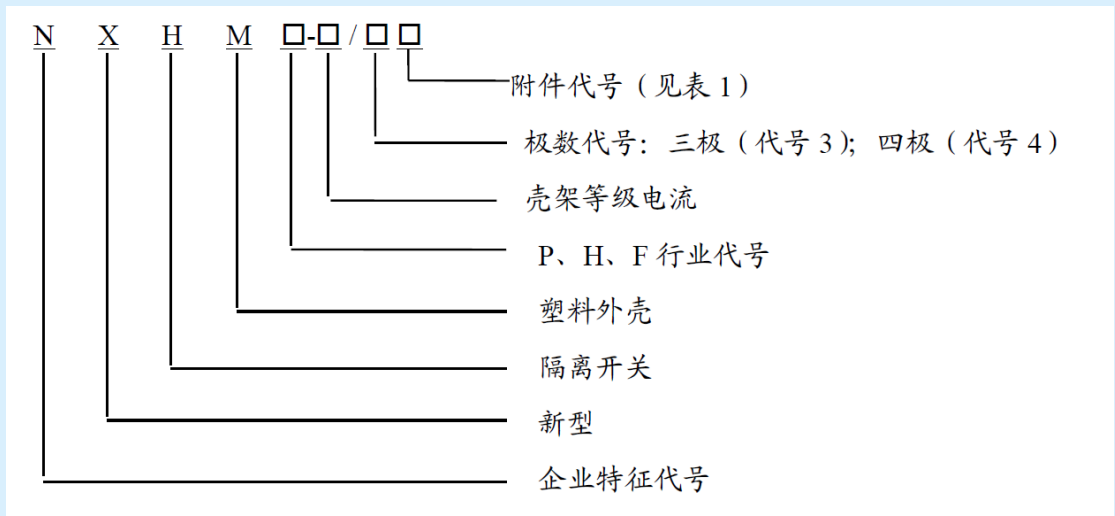

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2015010302829383

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

附表 1 脱扣器型式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
不带附件	无代号
报警触头	08
分励脱扣器	10
辅助触头	20
欠压脱扣器	30
分励脱扣器、辅助触头	40
分励脱扣器、欠压脱扣器	50
二组辅助触头	60
辅助触头、欠压脱扣器	70
分励脱扣器、报警触头	18
辅助触头、报警触头	28
欠压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48
二组辅助触头、报警触头	68
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	78



中国质量认证中心



# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010302829383

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

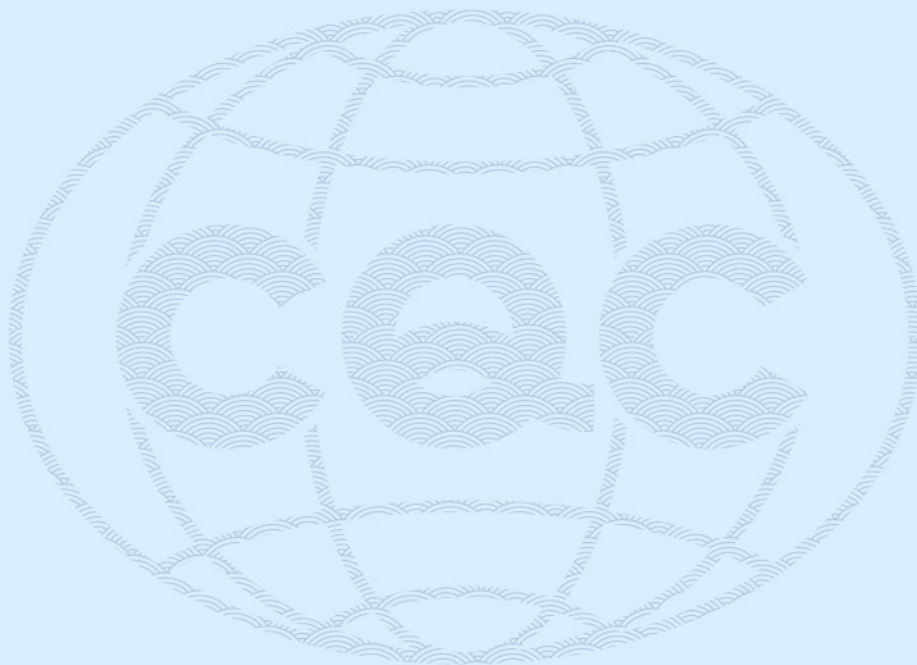

中国质量认证中心