



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665880

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NXMS-160R、NXMSH-160R、NXMSP-160R;见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665880

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMS-160R, NXMSH-160R, NXMSP-160R

Uimp:8kV; Ui:800V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

In: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 50kA;

Icu: AC220V/AC230V/AC240V: 75kA;

AC380V/AC400V/AC415V: 50kA;

50Hz/60Hz; 使用类别: A;

极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P (3个保护极, N极可开闭), 4P;适用于隔离 (3P+N除外)

配用的辅助报警触头 (CQC2016010304835035):

AX-M2, AL-M2; 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: 型号: UVT-M2 Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz;

电动操作机构: 型号: MD-M2 Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz DC110V, DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665880

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

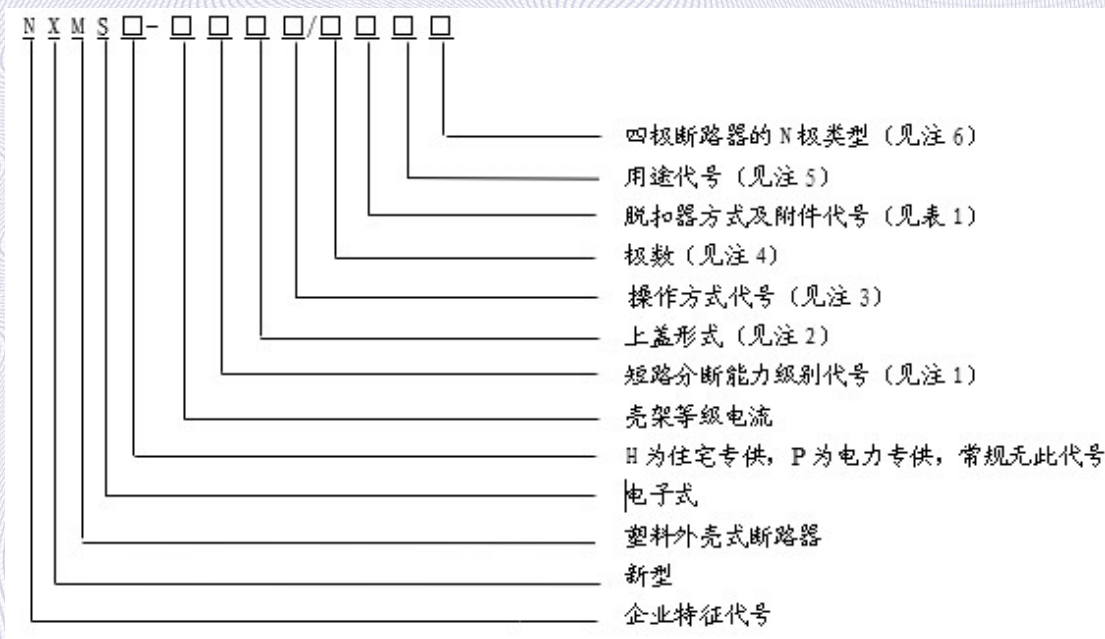

注：

1. 短路分断能力级别：限流型（代号 R）；
2. 双层盖（无代号）
3. 按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示；
4. 按极数分：三极（代号 3）；四极（代号 4）
5. 按用途分：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；
6. 四极产品中性极（N）的型式分为四种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分（代号 A）；
B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极可开闭）（代号 B）；
C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分；（N 极可开闭）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665880

证书附页：第 3 页 共 3 页

(代号 C);

D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分 (代号 D)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司