



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640298

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-25**, NC1-25**, NC1NE-25**, CJX2-25**N, NC1-25**N, NC1NE-25**N(**=触头种类和数量) Ui:690V; Uimp:8kV; Ith: 40A; Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; see the appendix for details.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月10日 有效期至：2029年06月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月07日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640298

证书附页：第 1 页 共 2 页

CJX2-25**, NC1-25**, NC1NE-25**, CJX2-25**N, NC1-25**N,
NC1NE-25**N(**=触头种类和数量) Ui:690V; Uimp:8kV; Ith: 40A; Ue:
AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;
AC-1: Ue/Ie: AC220/230V/40A, AC380/400V/40A, AC660/690V/40A; AC-3: Ue/Ie:
AC220/230V/25A, AC380/400V/25A, AC660/690V/18A; AC-4: Ue/Ie:
AC220/230V/8.5A, AC380/400V/8.5A, AC660/690V/4.4A; Us: AC24V, AC36V,
AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V,
AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V,
AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC550V, AC600V,
AC660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; AC220V~240V, 50/60Hz;
DC24V, DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V; 外壳防护等级:
IP20 (仅适用于正前侧); 极数: 3P, 4P; 配用的辅助触头 (本体): 1NO, 1NC; Ith:
10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640298

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解析：

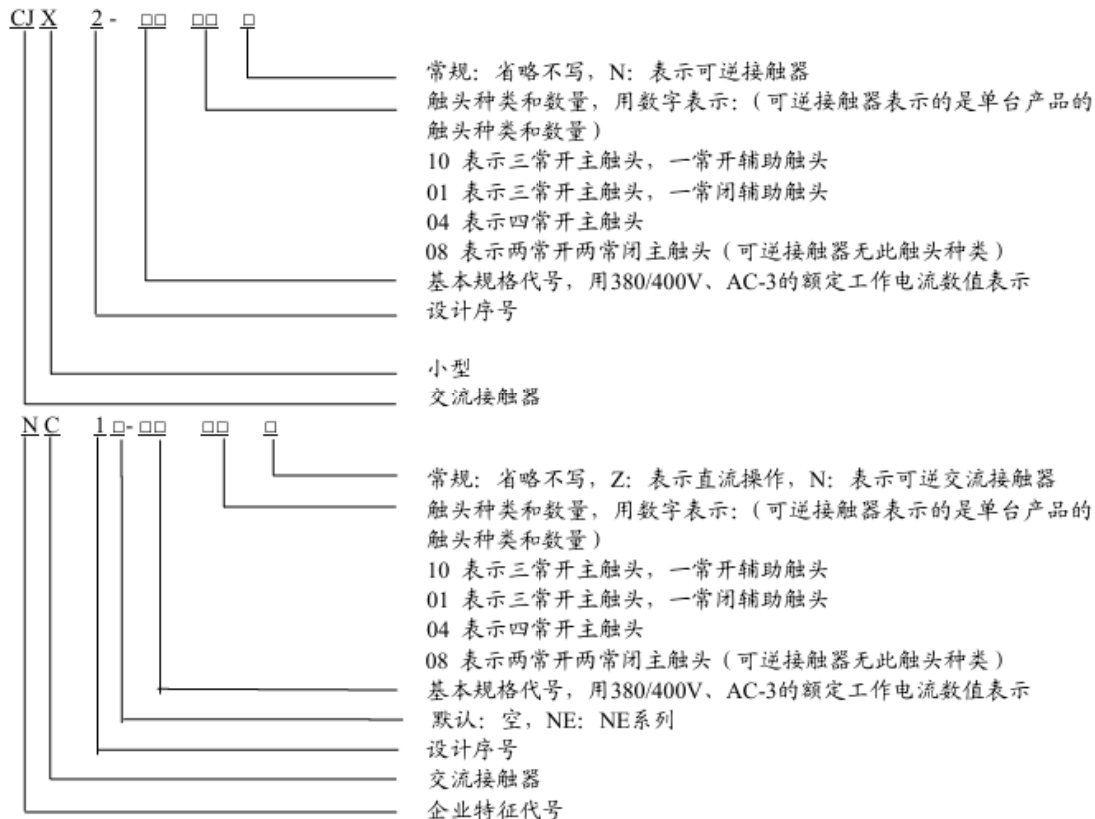

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司