



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305665045

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器  
NXZHM-400, NXZHM-630; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305665045

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXZHM-400, NXZHM-630

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ): 12kV;

控制器额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ): 4kV;

额定绝缘电压( $U_i$ ): 1000V;

约定发热电流( $I_{th}$ ): NXZHM-400: 400A; NXZHM-630: 630A;

额定工作电压( $U_e$ ): AC380/400/415V;

额定工作电流( $I_e$ ): 250A, 315A, 350A, 400A(NXZHM-400) ;

400A, 500A, 630A (NXZHM-630) ;

使用类别: AC-33iB, AC-33B;

额定短路接通能力  $I_{cm}$  (峰值): NXZHM-400: 7650A, NXZHM-630: 13260A ;

额定短时耐受电流  $I_{cw}$ : NXZHM-400: 5000A 1s, NXZHM-630: 7800A 1s;

额定限制短路电流  $I_q$ : 100kA;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305665045

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

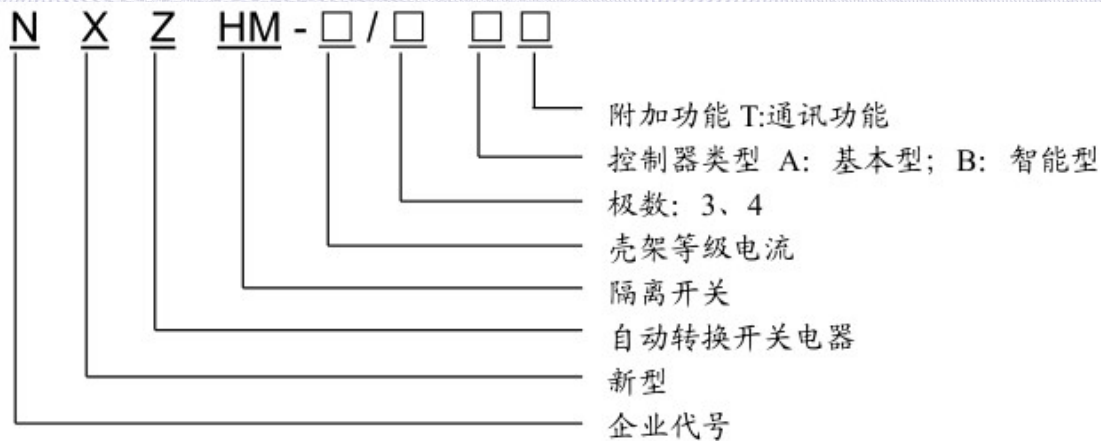

通讯功能未经验证。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司