



产品认证证书

证书编号: CQC18012200168

发证日期: 2023 年 08 月 18 日
有效期至: 2033 年 08 月 11 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA32H;详见附件

产品标准和技术要求 CQC1616-2018

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC16-462293-2018 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 08 月 15 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC18012200168

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXA32H

壳架电流: 3200A

额定电流: 3200A

安装方式: 抽屉式安装

接线方式: 垂直接线方式

进出线方式: 下进上出

极数: 3P、4P

对应CQC证书编号: CQC2015010307822636

降容系数及曲线见附件

3200A抽屉式断路器垂直接线时的降容数据及曲线

注: 水平接线比垂直接线严酷, 降容更多; 因此水平接线降容数据可参考应用于垂直接线情况,

反之, 垂直接线的降容数据不能应用在水平接线情况。

| 环境温度 ℃ | 额定不间断电流 I_u % | 额定不间断电流 I_u A |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 30 | 100.0 | 3200 |
| 40 | 100.0 | 3200 |
| 45 | 100.0 | 3200 |
| 50 | 100.0 | 3200 |
| 55 | 100.0 | 3200 |
| 60 | 100.0 | 3200 |
| 65 | 100.0 | 3200 |
| 70 | 94.0 | 3008 |



中国质量认证中心




产品认证证书

证书编号: CQC18012200168

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

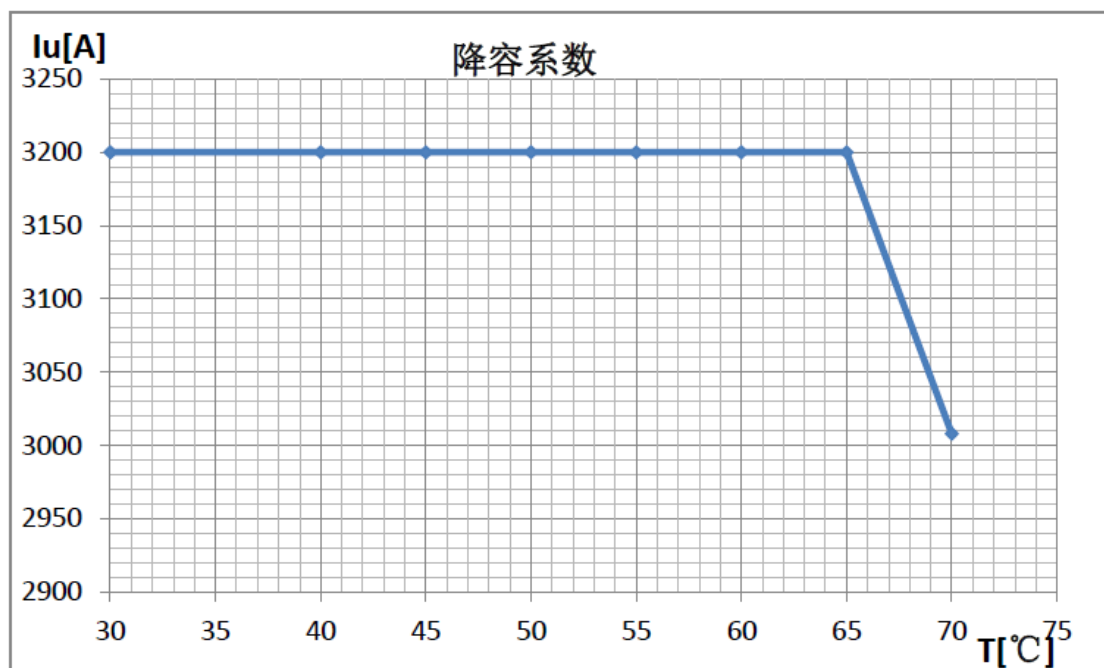

中国质量认证中心