



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667906

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

熔断器式隔离开关

NHR17-800/30、NHR17-800/31、HR6-800/30、HR6-800/31；Uimp: 12kV；Ui: 1000V；Ith: 800A、630A；Ue: AC400V；Ie: 800A、630A；额定限制短路电流 Iq: 100kA；使用类别: AC-22B；极数: 3P；配用的辅助触头: 1NO1NC；Ith: 5A；AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A；DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A；型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667906


证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N HR 17 -800 / 3 □

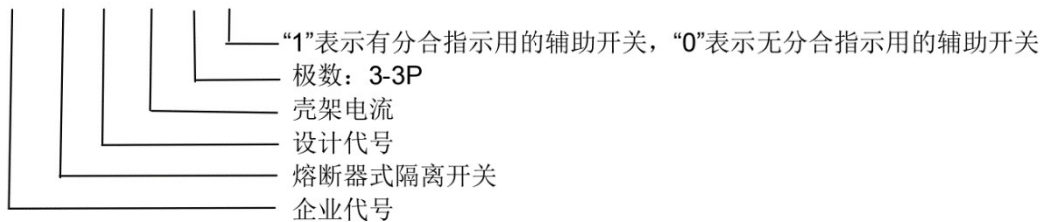

HR 6 -800 / 3 □

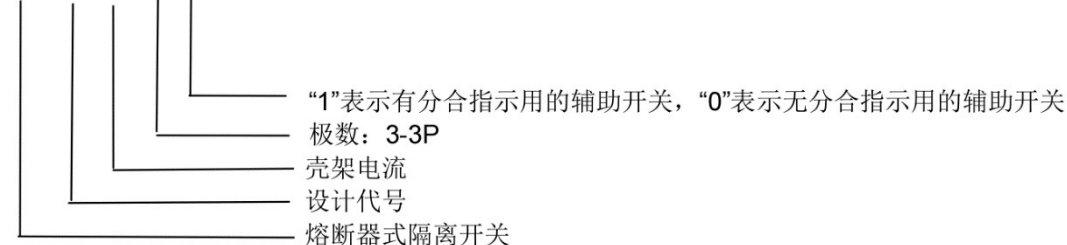

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司