



产品认证证书

证书编号: CQC17012184189

发证日期: 2023 年 08 月 18 日
有效期至: 2033 年 08 月 11 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA 16H; 详见参数附件; 首批低压断路器应用性能认证证书

产品标准和技术要求 CQC1616-2018

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC16-462293-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 12 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC17012184189

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXA 16H; Ue: AC380/400/415V, AC440/525/690V; Ui: AC1000V;

壳架电流: 1600A; In: 1600A;

安装方式: 抽屉式;

接线方式: 水平接线;

进出线方式: 下进上出;

极数: 3P, 4P;

连接导线: 铜排, (100mm×5mm) × 2;

对应 CCC 证书编号: 2015010307824269



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC17012184189

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1600A 抽屉式断路器水平接线时的降容数据及曲线

注: 水平接线比垂直接线严酷, 降容更多; 因此水平接线降容数据可参考应用于垂直接线情况, 反之, 垂直接线的降容数据不能应用在水
平接线情况。

环境温度 ℃	额定不间断电流 I_u %	额定不间断电流 I_u A
30	100.0	1600
40	100.0	1600
45	99.9	1598
50	96.1	1538
55	91.6	1466
60	86.4	1382
65	80.7	1291
70	74.5	1192



中国质量认证中心




产品认证证书

证书编号: CQC17012184189

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

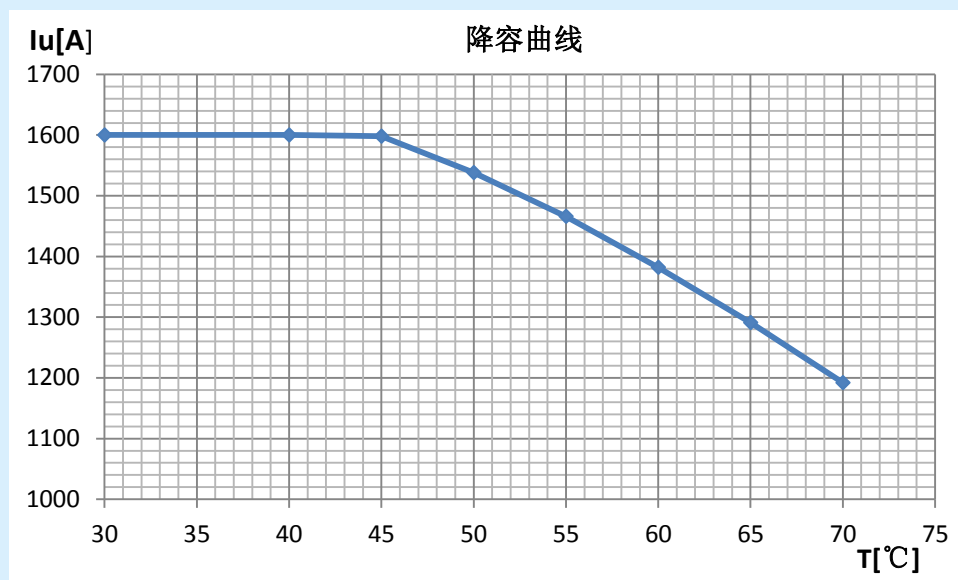

中国质量认证中心