



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302684029

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关
NM8NSD-250；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302684029

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8NSD-250

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ith: 250A;

Ue: AC240V(1P), AC690V(2P, 3P,4P),DC250V(1P 外形), DC500V(2P 外形),
DC750V(3P 外形),DC1000V(4P 外形);

Ie: 160A,200A,250A;

Icw: 3.2kA/1s, 3.2kA/3s;

Icm(峰值): 5kA;

Icm: 3.2kA;

使用类别: AC-22A, AC-23A, DC-22A,DC-23A, DC-PV2;

极数: 1P, 2P, 3P,4P;

防护等级: IP20;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头: AX21-M8,AL21-M8, CCC 证书编号:
2013010304602112

1NO1NC

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302684029

证书附页：第 2 页 共 2 页

直流产品接线方式:

DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形):

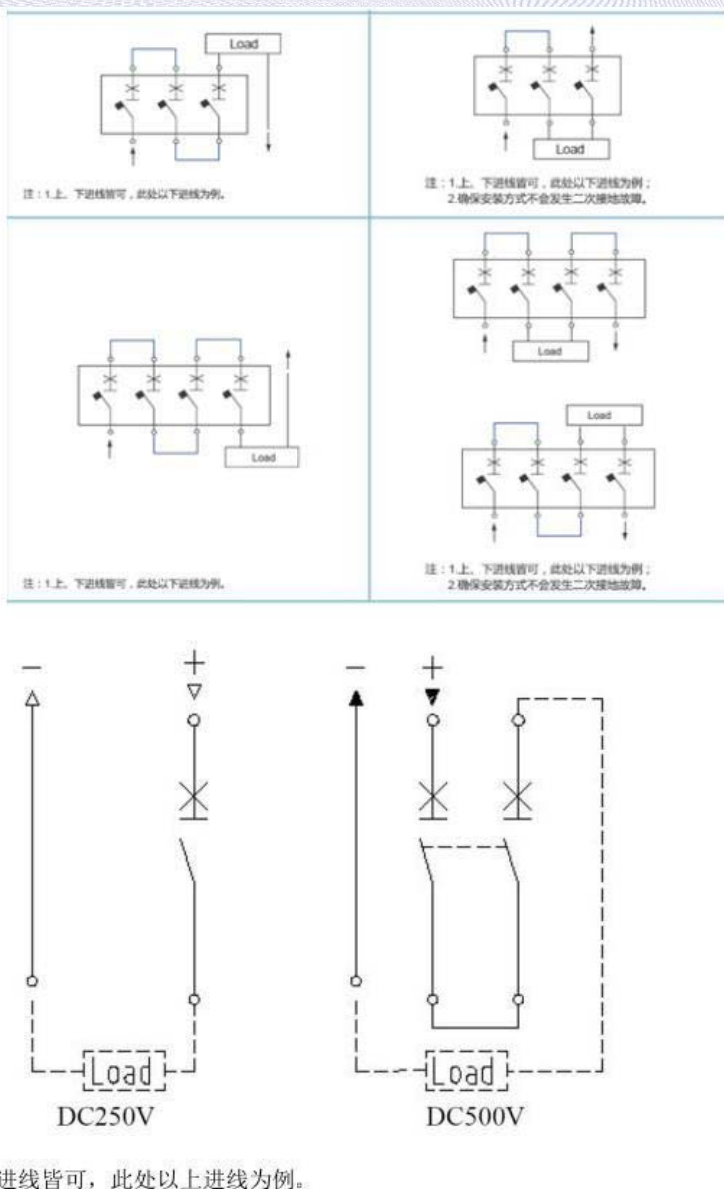

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司