



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664525

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器
NXZM-63、NXZM-125;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664525

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXZM-63、NXZM-125

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;

额定绝缘电压(Ui):800V;

约定发热电流(Ith): NXZM-63:63A; NXZM-125:125A;

额定工作电压(Ue):AC380/400/415V;

额定工作电流(Ie): 10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A
(NXZM-63);

10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A, 65A,70A,75A,

80A,90A,100A,110A,125A (NXZM-125);

使用类别:AC33iB,AC-33B;

额定短路接通能力(Icm)(峰值):S 型:52.5kA; H 型:105kA;

额定短路分断能力(Icn):S 型:25kA; H 型:50kA;

电器级别:CB 级;

转换方式:ATSE;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP20;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664525

证书附页：第 2 页 共 2 页

NXZM-□□/□□□

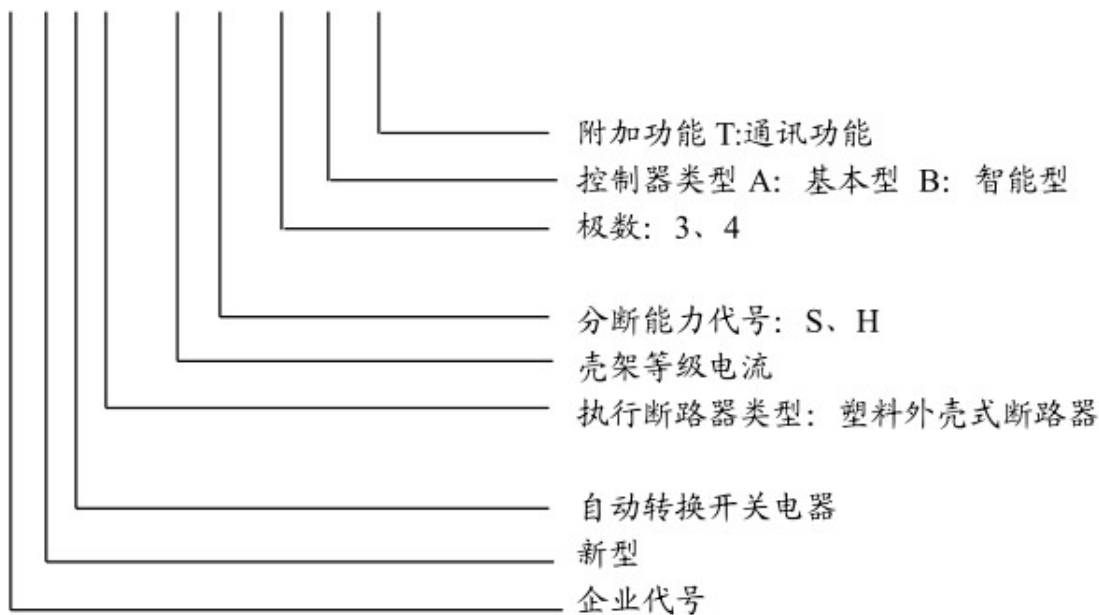

通讯功能未经验证。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司