



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651985

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA1-6300、NA1P-6300、NA1-6300X、NA1H-6300、NA1-6300/4、NA1P-6300/4、
NA1-6300X/4、NA1H-6300/4 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 03 日 有效期至：2029 年 07 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307651985

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NA1-6300、NA1-6300/4、NA1P-6300、NA1P-6300/4、NA1-6300X、NA1-6300X/4、NA1H-6300、NA1H-6300/4;

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC400V,AC690V;

额定电流(In): 4000A,5000A,6300A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): AC400V: Ics=100kA; AC690V: Ics=75kA;

额定极限短路分断能力(Icu): AC400V: Icu=120kA; AC690V: Icu=85kA;

额定短时耐受电流(Icw): AC400V: Icw=100kA/1s; AC690V: Icw=75kA/1s;

选择性类别: B;

极数: 3P、4P(4000A、5000A),3P(6300A);

适用于隔离;

配用的辅助触头:


4NO4NC, 6NO6NC;

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A,AC230V/1.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

3.3 型号的解释:

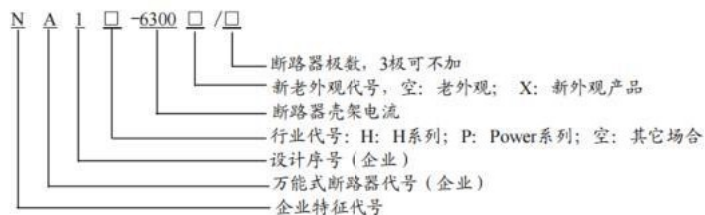

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司