

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009961

发证日期: 2022 年 10 月 18 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1-95**, CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009961

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1-95**, CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N(**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 95A、110A、125A; U_e : AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;
CJX2-80**, NC1-80**, CJX2-80**N, NC1-80**N:
AC-1: U_e/I_e : AC220V/230V/95A、110A、125A, 380V/400V/95A、110A、125A, 660V/690V/95A、110A、125A;
AC-3: U_e/I_e : AC220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A;
AC-4: U_e/I_e : AC220V/230V/37A, 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A;
CJX2-95**, NC1-95**, CJX2-95**N, NC1-95**N:
AC-1: U_e/I_e : AC220V/230V/95A、110A、125A, 380V/400V/95A、110A、125A, 660V/690V/95A、110A、125A;
AC-3: U_e/I_e : AC220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660V/690V/49A;
AC-4: U_e/I_e : AC220V/230V/44A, 380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A;
 U_s : AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 600V, 660V(50Hz、50/60Hz、60Hz); DC24V, 36V, 48V, 54V, 60V, 110V, 127V, 220V; IP10;
极数: 3P、4P;
配用的辅助触头: (本体)1NO1NC; I_{th} : 10A;
AC-15: U_e/I_e : 380V/400V/0.95A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证



证书编号: CQC2002010304009961

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

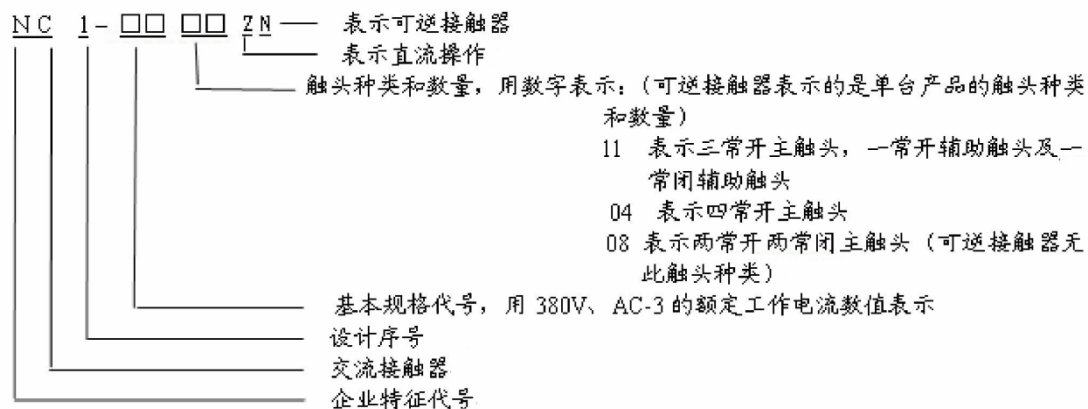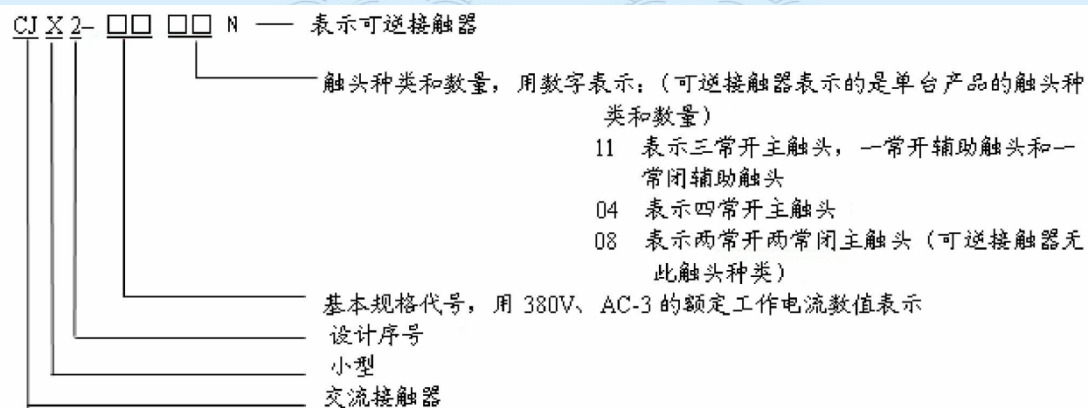

中国质量认证中心