

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

发证日期: 2023年10月25日

有效期至: 2031年06月02日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-40**, CJX2-50**, CJX2-65**, NC1-40**, NC1-50**, NC1-65**, CJX2-40**N,
CJX2-50**N, CJX2-65**N, NC1-40**N, NC1-50**N, NC1-65**N (**=触头种类和数量, 用
数字 11,04,08 表示) 详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第1页 /共4页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-40**,CJX2-50**,CJX2-65**,NC1-40**,NC1-50**,NC1-65**,CJX2-40**N,
CJX2-50**N,CJX2-65**N,NC1-40**N,NC1-50**N,NC1-65**N

(**=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2-40**,NC1-40**,CJX2-40**N,NC1-40**N:

Ith:60A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/60A,AC380V/400V/60A,AC660V/690V/60A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;

CJX2-50**,NC1-50**,CJX2-50**N,NC1-50**N:

Ith:80A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/24A,AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;

CJX2-65**,NC1-65**,CJX2-65**N,NC1-65**N:

Ith:80A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/28A,AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V,AC660V (50Hz,60Hz,50/60Hz);

AC220V,AC220-240V,AC460-480V (专供线圈, 50/60Hz);

DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP10;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 2 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:


配用的辅助触头(本体):

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;

DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

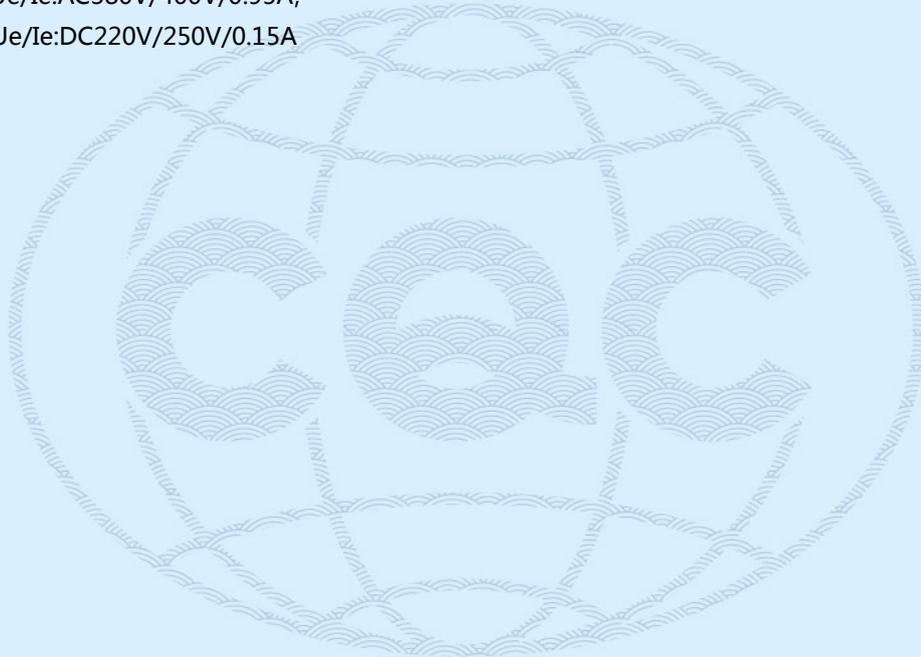

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2002010304009854

第 3 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

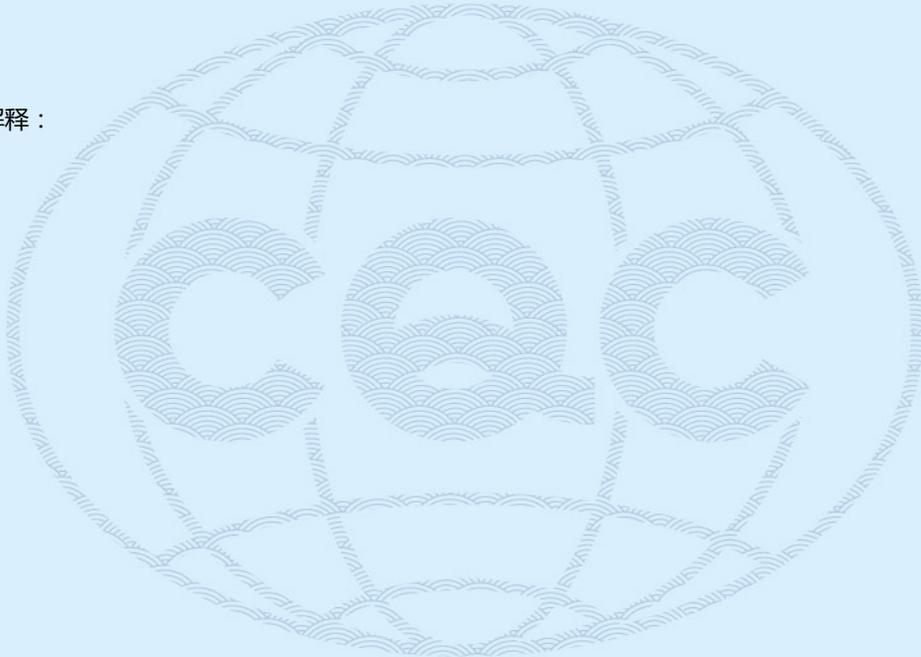

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 4 页 / 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ X 2- □□ □□ N
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 交流接触器
- (2) 小型
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
 - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
 - 04 表示四常开主触头
 - 08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器

N C 1- □□ □□ Z N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
 - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
 - 04 表示四常开主触头
 - 08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常规: 省略不写 Z: 表示直流操作
- (7) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器



中国质量认证中心