



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665117

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器（量测开关）
NM3N-630、NM3N-400;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665117

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3N-630、NM3N-400;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

Inm: 630A;

In:

NM3N-630: 225A、250A、280A、300A、315A、350A、380A、400A、450A、480A、500A、550A、600A、630A;

NM3N-400: 225A、250A、280A、300A、315A、350A、380A、400A;

Ics: 36kA (C 型), 50kA (S 型), 50kA (Q 型);

Icu: 36kA (C 型), 50kA (S 型), 70kA (Q 型);

Icw: 8kA/1s (电子式, 400A 以上); 5kA/1s (电子式, 400A 及以下)

过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式;

选择性类别: A 类 (热磁式)、B 类 (电子式); 极数: 3P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V;

电动机操作机构: Us: DC110V、DC220V/DC250V,
AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC110V/DC220V/DC250V, Ie: 0.14A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665117

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解釋:

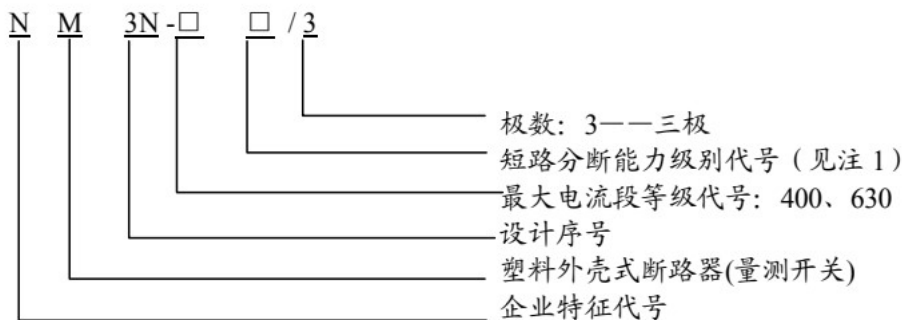

注 1: 短路分断能力级别代号: C (普通型)、S (标准型)、Q (高级型);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司