



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305640499

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

辅助触头

F4-\*\*, F4-22W, AX-3X/\*\*, AX-3/\*\* (\*\*=触头种类和数量); 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305640499

证书附页: 第 1 页 共 3 页

F4-\*\*,F4-22W,AX-3X/\*\*,AX-3/\*\* (\*\*=触头种类和数量)

Ui: 690V,250V(F4-22W 的 NO);

Uimp: 6kV,2.5kV(F4-22W 的 NO);

Ith: 10A,0.1A(F4-22W 的 NO);

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.3A;

AC-12: Ue/Ie: AC125V/250V/0.1A (F4-22W 的 NO);

DC-12: Ue/Ie:DC30V/0.1A(F4-22W 的 NO);

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305640499

证书附页: 第 2 页 共 3 页

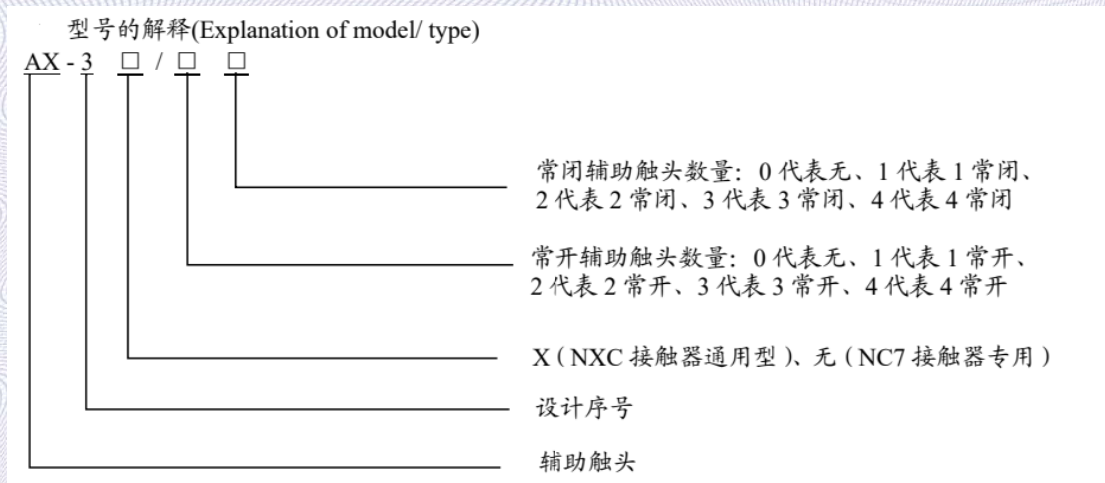

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305640499

证书附页：第 3 页 共 3 页

F	4	-	□	□	
					常闭辅助触头数量：0 代表无、1 代表 1 常闭、2 代表 2 常闭、3 代表 3 常闭、4 代表 4 常闭
					常开辅助触头数量：0 代表无、1 代表 1 常开、2 代表 2 常开、3 代表 3 常开、4 代表 4 常开
					设计序号
					辅助触头组

F	4	-	2	2	W	
						微动
						常闭辅助触头数量：2 代表 2 常闭
						常开辅助触头数量：2 代表 2 常开
						设计序号
						辅助触头组

证书附件格式要求：

- (1) 页眉页脚内容位置不用修改，直接模板套用即可；
- (2) 附件正文中英文字体和主证书保持一致。中文字体：楷体；字号：小四号/12pt。英文字体：times new roman；字号：小四号/12pt。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司