



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665859

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器  
NM20LE-160, DZ20L-160; 参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665859

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NM20LE-160,DZ20L-160;

Uimp:8kV;Ui:800V;

Ue: AC380V/AC400V;

In: 50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

选择性类别:A 类;

脱扣级别:10A,10,20(电动机保护用适用);

Icu=12kA,Ics=6kA;

I $\Delta$ m=3kA;

I $\Delta$ n:非延时型:30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,500mA;

延时型:50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,500mA;

额定剩余动作类型:AC 型;

漏电脱扣器的类型:电子式;

极数:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭);

其中 3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头:

型号:AX;

1NO1NC;

Uimp:4kV;Ui:500V;Ith:3A;

AC-15:Ue: AC380V/AC400V,Ie:0.26A;

DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:型号:UVT:Us:AC220V/AC230V,AC380V/AC400V

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665859

证书附页: 第 2 页 共 4 页

型号解释:

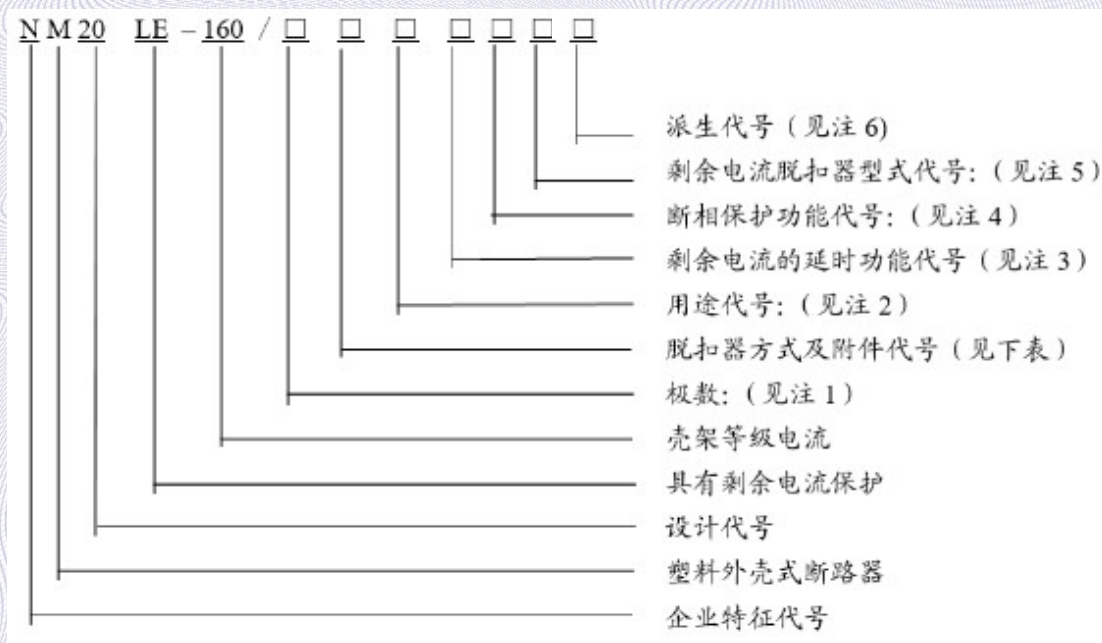

注:

1. 按极数分: 3 极 4 线 (代号 3N)、四极 (代号 4);
2. 按用途分: 配电保护 (无代号)、电动机保护 (代号 2);
3. 按剩余电流动作特性分: 非延时型 (无代号)、延时型 (代号 Y);
4. 断相保护功能分: 不带断相保护 (无代号); 带断相保护 (代号 U);
5. 按剩余电流脱扣器型式分:

当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (无代号) —— 不带剩余电流报警模块,

当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (代号 J) —— 带剩余电流报警模块;

6. 按盖子分: 常规产品 (无代号); 透明盖 (T)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665859

证书附页: 第 3 页 共 4 页

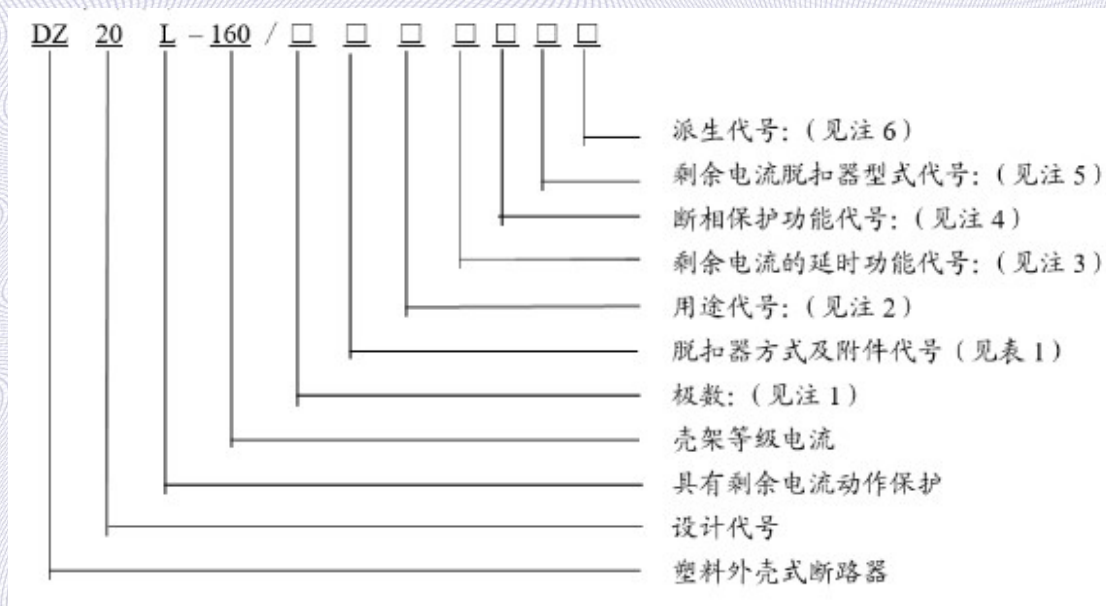

注:

- 按极数分: 3 极 4 线 (代号 3N)、四极 (代号 4);
- 按用途分: 配电保护 (无代号)、电动机保护 (代号 2);
- 按剩余电流动作特性分: 非延时型 (无代号)、延时型 (代号 Y);
- 断相保护功能分: 不带断相保护 (无代号); 带断相保护 (代号 U);
- 当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (无代号) —— 不带剩余电流报警模块,  
当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (代号 J) —— 带剩余电流报警模块;
- 按盖子分: 常规产品 (无代号); 透明盖 (T)。

脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665859

证书附页：第 4 页 共 4 页

无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330

注： 200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；  
300 表示热磁脱扣器本体。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司