



产品认证证书

证书编号: CQC20012267745

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
NXMSPD-125H、NXMSPD-125R; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年09月27日 有效期至: 2025年09月27日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 5 页

证书编号: CQC20012267745

纸 号:

型号: NXMSPD-125H、NXMSPD-125R;

额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;

额定绝缘电压(Ui) Ui:800V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;

额定电流(In): 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): 36kA(H型)、50kA(R型);

额定极限短路分断能力(Icu): 50kA(H型)、70kA(R型);

使用类别:A;

极数: 3P; 适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头(3C 证书编号: CQC2016010304835035):

型号: AX-M2, AL-M2; 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 5 页

证书编号: CQC20012267745

纸 号:

DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器, 型号: UVT-M2:

U_s : AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V, 50Hz/60Hz;

电动操作机构, 型号: MD-M2:

U_s : AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V, 50Hz/60Hz、

DC110V、DC220V/DC250V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

证书编号: CQC20012267745

第 3 页 共 5 页

纸 号:

型号的解释:

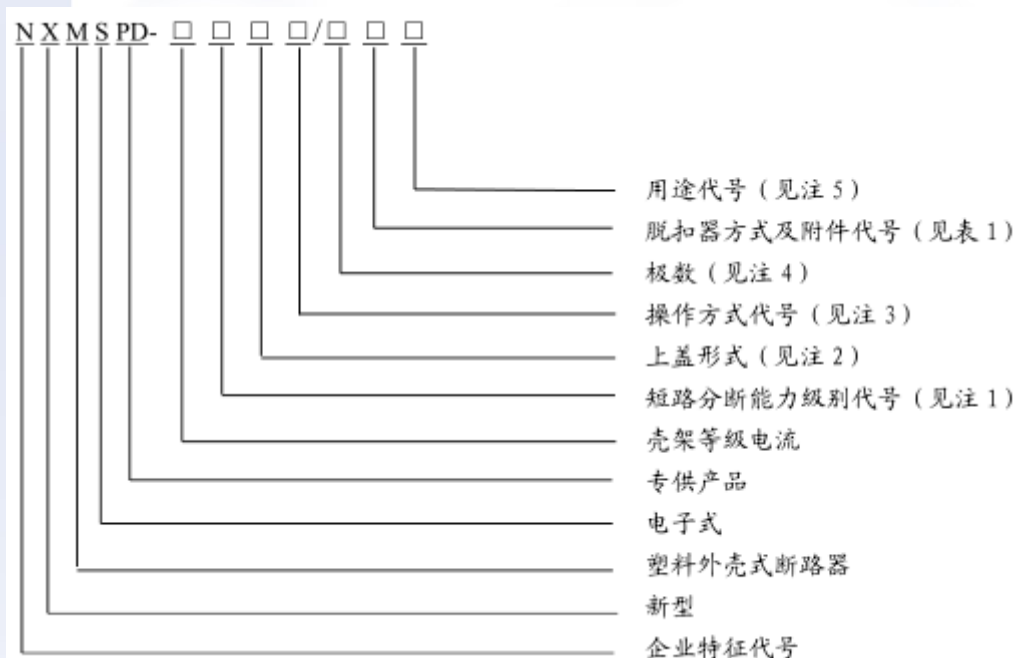

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012267745

第 4 页 共 5 页

纸 号:

注:

1. 短路分断能力级别: 较高型 (代号 H), 限流型 (代号 R);
2. 双层盖 (无代号)
3. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
4. 三极 (代号 3)
5. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2);

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
	电子式脱扣器
无附件	300
报警触头	308
分励脱扣器	310
辅助触头	320
欠压脱扣器	330
分励脱扣器、辅助触头	340
分励脱扣器、欠压脱扣器	350

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012267745

第 5 页 共 5 页

纸 号:

二组辅助触头	360
辅助触头、欠压脱扣器	370
分励脱扣器、报警触头	318
辅助触头、报警触头	328
欠压脱扣器、报警触头	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	348
二组辅助触头、报警触头	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	378

注: 300 表示电子式脱扣器 本体

附件适用电压代号

电压	AC220V/230V/240V	AC380V/400V/415V	DC24V	DC110V	DC220V/250V
代号	A1	A2	D1	D2	D3

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>