

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107298723

发证日期: 2022 年 10 月 24 日

有效期至: 2031 年 05 月 26 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM3-800;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 05 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107298723

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NM3-800

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;

额定电流(In): 630A,700A,800A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):见下表;

额定极限短路分断能力(Icu): 见下表;

额定短时耐受电流 (Icw): 见下表;

型号	In(A)	Ics(kA)			Icu(kA)			Icw (EH、EHT型 适用)
		C	S	Q	C	S	Q	C、S、Q
NM3-800	630、700、800	36	50	50	36	50	70	10kA/1s

选择性类别: A 类(EHM/EHMT 型),B 类(EH/EHT 型);

极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离 (4A、4D 除外, 见型号含义);

配用的辅助触头: AX24-M3, AL24-M3, AXL24-M3 (证书编号: CQC2016010304835035);

1NO1NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器 (UVT24-M3): Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 (MOD24-M3): Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V/DC250V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107298723

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

断路器的型号及其含义如下:

N M 3-800 □ / □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②塑料外壳式断路器

③设计序号

④壳架等级电流: 800

⑤□: 短路分断能力级别代号 (见注 1)

⑥□: 极数 (见注 2)

注: 1. 短路分断能力级别代号: C(普通型)、S (标准型)、Q(高级型);

2. 按极数分:

3: 三极

4A: 四极, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起

合分;

4B: 四极, N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分:

4C: 四极, N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分;

4D: 四极, N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合

分。

附件列表

附件类型	型号
辅助触头	AX24-M3
报警触头	AL24-M3
辅助报警触头	AXL24-M3
分励脱扣器	SHT24-M3
欠压脱扣器	UVT24-M3
电动操作机构	MOD24-M3
旋转操作手柄	DRH24-M3



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC21107298723

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

插入式	PIA24F-M3,PIA24B-M3
分励+辅助	SHTA80-M3
分励+报警	SHTC80-M3
分励+辅助+报警	SHTB80-M3

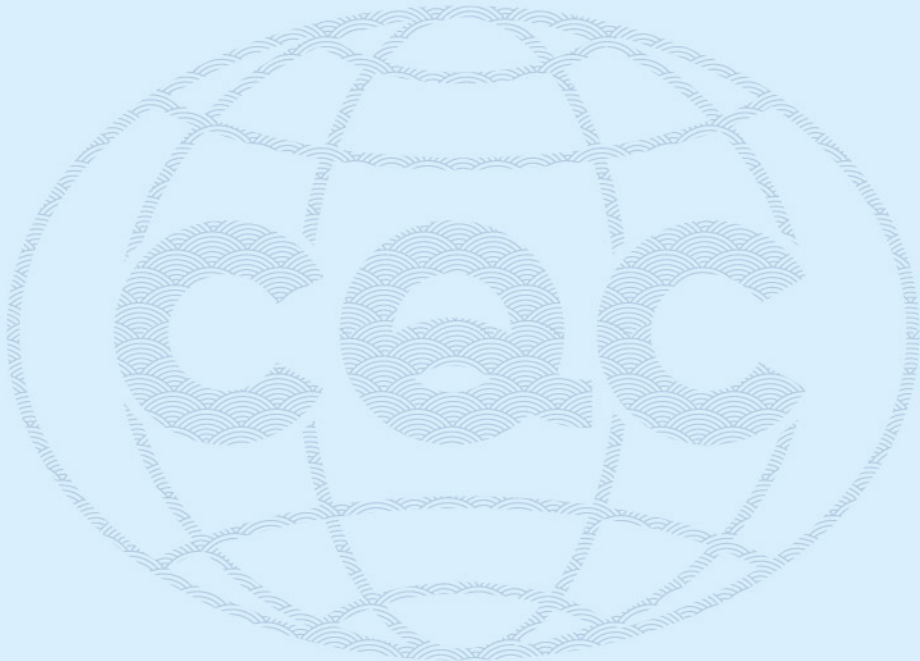

中国质量认证中心