



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305665118

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器
NZ5-100H、NZ5-250H、NZ5-400H、NZ5-630H;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305665118

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NZ5-100H、NZ5-250H、NZ5-400H、NZ5-630H;

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;

控制器额定冲击耐受电压(U_{imp}): 4kV;

额定绝缘电压(U_i): 800V;

约定发热电流(I_{th}):

NZ5-100H : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ;

NZ5-250H: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;

NZ5-400H: 250A、315A、350A、400A;

NZ5-630H: 400A、500A、630A;

额定工作电压(U_e): AC400V ;

额定工作电流(I_e):

NZ5-100H : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ;

NZ5-250H: 125A、160A、180A、200A、225A、250A;

NZ5-400H: 250A、315A、350A、400A;

NZ5-630H: 400A、500A、630A;

使用类别: AC-33A;

额定限制短路电流(I_q): 120kA;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P;

IP20 (接线端子除外) ;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305665118

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N Z 5- □ H / □ □ □ □

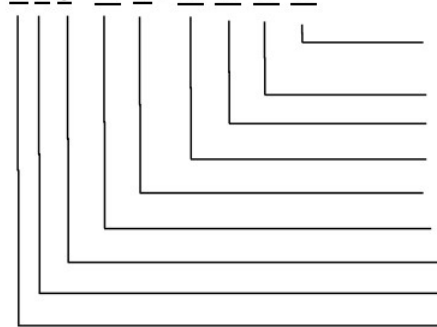

附加功能

T 带通讯，无代号 不带通讯

控制器代号：A 高级型，B 智能型

触头位置：2 两段式，3 三段式

极数：3 三极，4 四极，4N 中性线重叠

派生代号：H 高性能型

壳架等级：100,250,400,630

设计序号

产品代号

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司