



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307671193

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NB8-125;详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月06日 有效期至：2029年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307671193

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB8-125;  
 $U_{imp}$ :6kV; $U_i$ :630V;  
 $U_e$ :AC230V/240V(1P),AC400V/415V(2P/3P/4P),  
DC110V(1P 外形),DC220V(2P 外形);  
 $I_n$ :80A,100A,125A;  
过电流脱扣器类型:热磁式;  
 $I_{cs}$ :75% $I_{cu}$ ; $I_{cu}$ :10kA;  
选择性类别:A 类;  
极数:1P,2P,3P,4P;  
直流接线方式:见下图;  
适用于隔离用;适用频率:50/60Hz。

直流接线方式:

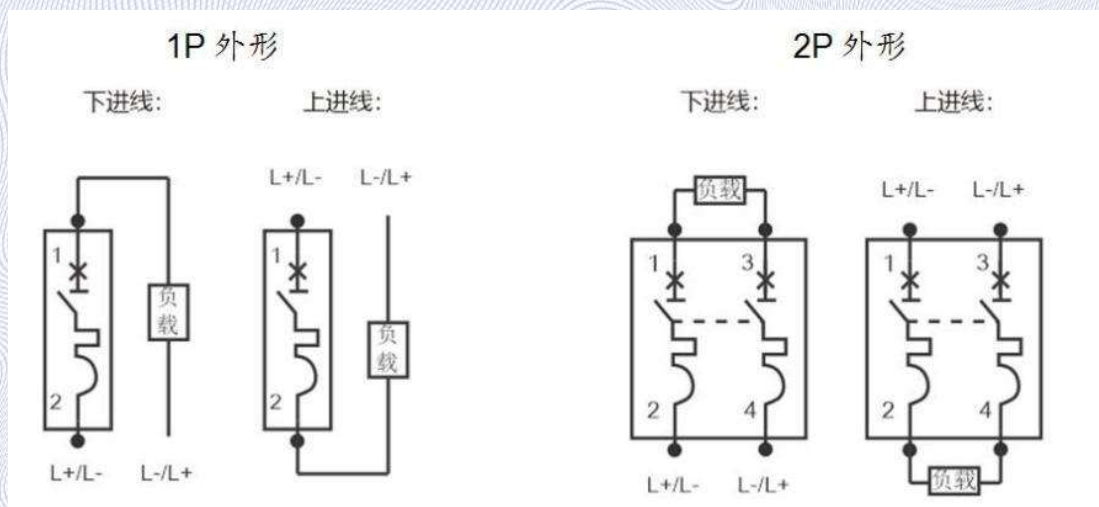

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司