



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669021

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NB1L-40,NB1L-40H,NB1L-40JC;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月19日 有效期至：2029年07月31日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669021

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB1L-40,NB1L-40H,NB1L-40JC

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Uc:AC230V(1P+N(带一个保护极, N 极不可开闭),2P),

AC400V(3P,3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭),4P);

In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;

瞬时脱扣类型:C 型,D 型(NB1L-40, NB1L-40JC), C 型(NB1L-40H);

IΔ n: AC 型, A 型: 0.03A,0.1A,0.3A;

额定剩余动作类型:AC 型,A 型;

电磁式;

IΔ m: 500A;


Ics: 6kA(NB1L-40, NB1L-40JC),7.5kA(NB1L-40H);

Icn:6kA(NB1L-40, NB1L-40JC),10kA (NB1L-40H);

极数: 1P+N(带一个保护极, N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭), 4P

1P+N(带一个保护极, N 极不可开闭), 3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭) 不适用于隔离, 其余极数适用于隔离

型号解释:

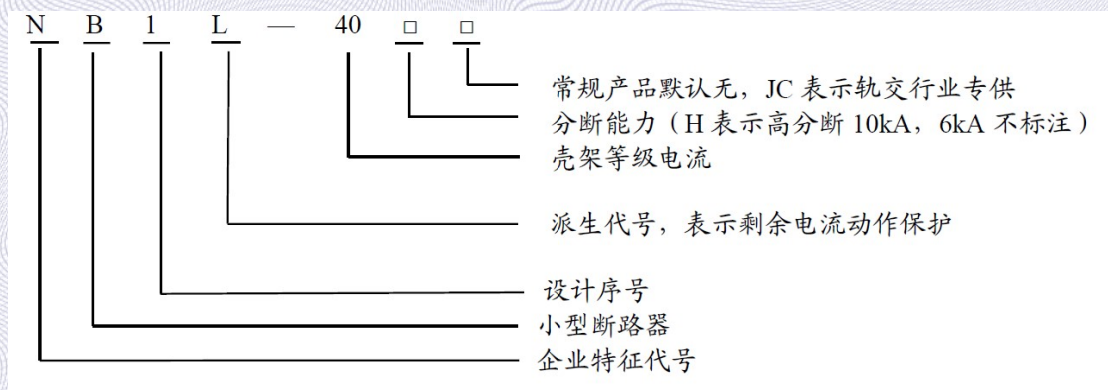

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司