

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107330332

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2032年01月26日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NB5-63G、NB5H-63G、NB5P-63G、NB5J-63G、NB5G-63G、NB5NE-63G;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年01月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107330332

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NB5-63G、NB5H-63G、NB5P-63G、NB5J-63G、NB5G-63G、NB5NE-63G ;

Ui:500V; Uimp:6kV;

Ue:AC230V/AC240V(1P,1P+N),AC400V/AC415V(2P,3P,3P+N,4P),

DC60V/DC110V(1P 外形),DC125V/DC220V(2P 外形);

In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

AC:Icu=Ics:6000A;

DC:Icu:10000A(1P 外形:60V,2P 外形:125V) ;Ics:7500A(1P 外形:60V,2P 外形:125V);

Icu=Ics:6000A(1P 外形:110V,2P 外形:220V) ;


过电流脱扣器类型:热磁式;

选择性类别:A 类;

极数: 1P,1P+N(一个保护极,N 极可开闭且具有瞬时保护) ,2P,3P,

3P+N(三个保护极,N 极可开闭且具有瞬时保护) ,4P; 适用于隔离用;

直流接线方式:见下图:

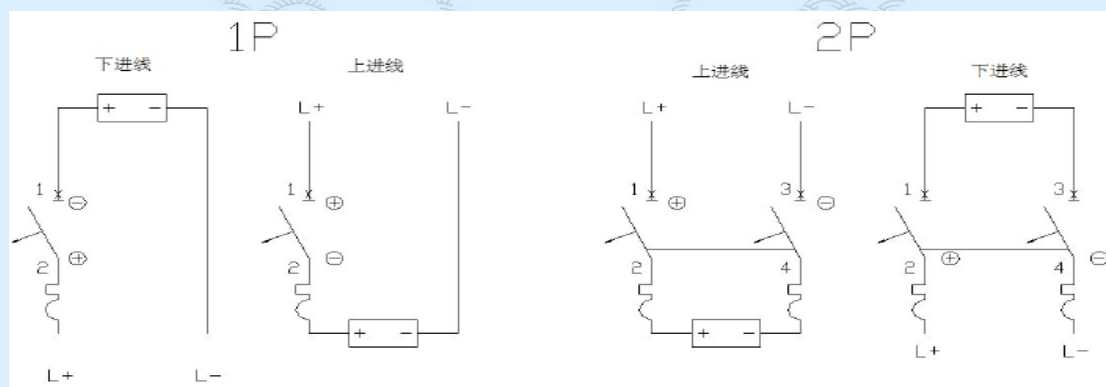

中国质量认证中心