



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635358

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB5□LE-63,NB5□LG-63,NB5□LE-63ZB,NB5LE-63FB;具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月25日 有效期至:2029年05月29日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2024年05月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635358

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NB5□LE-63, NB5□LG-63, NB5□LE-63ZB, NB5LE-63FB

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230V/240V(1P+N(带一个保护极, N 极常通), 2P),

AC400V/415V(3P, 3P+N(带三个保护极, N 极常通), 4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型:

NB5□LE-63, NB5□LG-63, NB5LE-63FB: B, C, D 型;

NB5□LE-63ZB: C, D 型;

I Δ n:

NB5□LE-63, NB5LE-63FB: 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.3A/AC 型; 0.03A, 0.1A, 0.3A/A 型;

NB5□LG-63: 0.03A/AC 型;

NB5□LE-63ZB: 0.03A/AC 型; 0.03A/A 型;

额定剩余动作类型: A 型/AC 型, 电子式;

I Δ m: 630A;

Icn=Ics=6kA;

极数:

NB5□LE-63, NB5LE-63FB: 1P+N(带一个保护极, N 极常通), 3P+N(带三个保护极, N 极常通),
2P, 3P, 4P;

NB5□LG-63, NB5□LE-63ZB: 1P+N(带一个保护极, N 极常通), 2P;

2P, 3P, 4P 适用于隔离; 1P+N(带一个保护极, N 极常通), 3P+N(带三个保护极, N 极常通)不适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635358

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

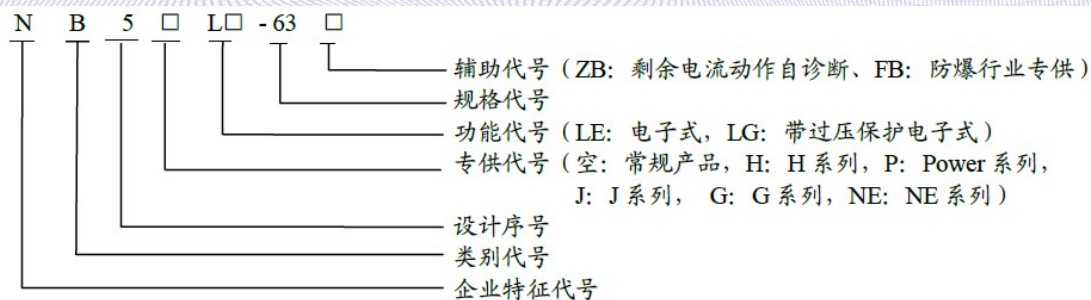

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司