

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107328508

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2032 年 01 月 13 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM8N-250HV; 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 01 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107328508

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM8N-250HV

Uimp: 8kV;

Ui: 1250V;

Ue: AC690V, AC800V, AC1000V, AC1140V, AC1150V (额定电压 AC1140V 以上产品不在 CCC 自我声明范围之内);

In: 10A, 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics: C 型: AC690V: 50kA, AC800V: 36kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

S 型: AC690V: 80kA, AC800V: 50kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

Icu: C 型: AC690V: 50kA, AC800V: 36kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

S 型: AC690V: 80kA, AC800V: 50kA, AC1000V: 30kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

选择性类别: A;

极数: 3P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: AX21-M8, AL21-M8, CQC 证书编号: CQC2019010304169161;

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: UVT22HV-M8: Us: AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC48V, DC110~120V, DC220V

电动操作机构: MOD22HV-M8:

Us: AC110V 50/60Hz, AC220-240V 50/60Hz, AC380-415V 50/60Hz, DC110V, DC220V, DC24V。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107328508

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:


NN8N - 250 HV ☐

NM8N: 塑壳断路器通用代号

250: 壳架等级代号: 250A

HV: 高电压代号

☐: 分断能力: C、S

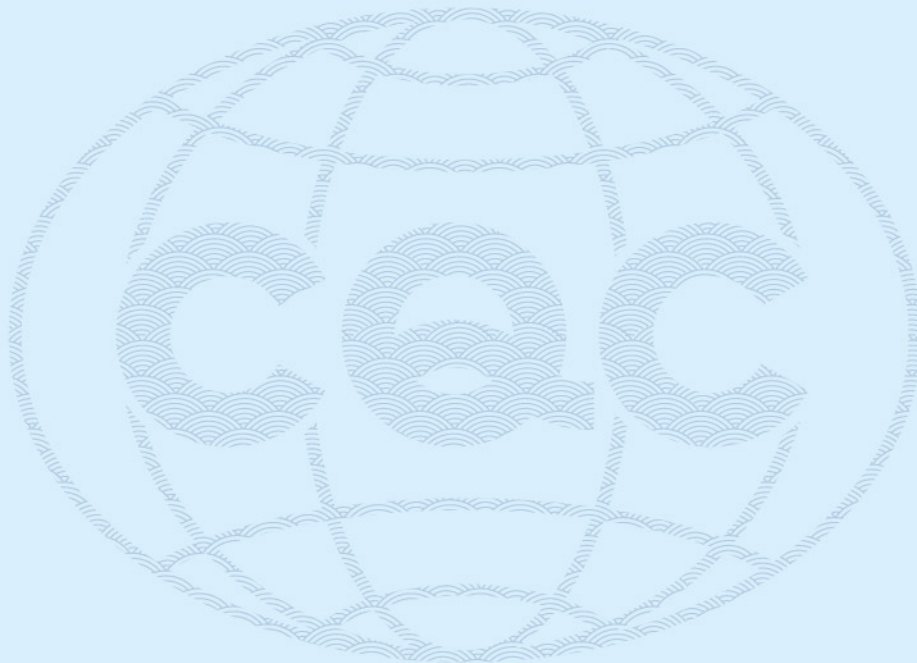

中国质量认证中心