



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664565

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NXHM-160、NXHMH-160、NXHMP-160、NXHMF-160;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664565

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXHM-160、NXHMH-160、NXHMP-160、NXHMF-160

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 800V;

约定发热电流(Ith): 160A;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC690V;

额定工作电流(Ie): 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 120A, 125A, 140A, 150A, 160A;

额定短时耐受电流(Icw): 2000A/1s;

额定短时接通能力(Icm)(峰值): 2840A;

使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;

适用频率: 50Hz/60Hz;

极数: 3P, 4P;

防护等级: IP30(安装面)

配用的辅助触头: AX-M2, 1NO1NC/2NO2NC;

CQC 证书编号: CQC2016010304835035;

Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664565

证书附页：第 2 页 共 3 页

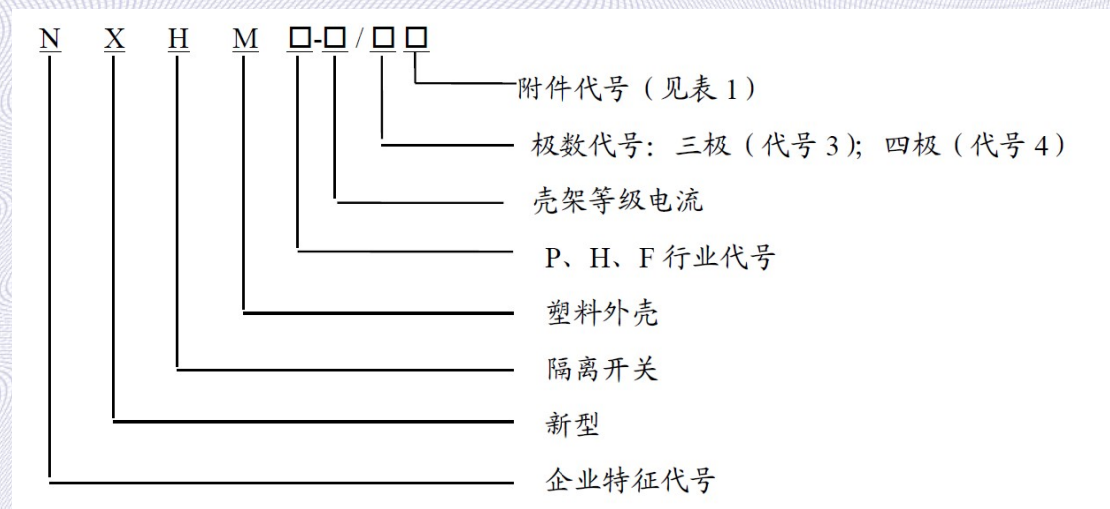

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664565

证书附页：第 3 页 共 3 页

附表 1 脱扣器型式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
不带附件	无代号
报警触头	08
分励脱扣器	10
辅助触头	20
欠压脱扣器	30
分励脱扣器、辅助触头	40
分励脱扣器、欠压脱扣器	50
二组辅助触头	60
辅助触头、欠压脱扣器	70
分励脱扣器、报警触头	18
辅助触头、报警触头	28
欠压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48
二组辅助触头、报警触头	68
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	78

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司