



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305665058

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器
NXZHM-63, NXZHM-125; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305665058

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXZHM-63,NXZHM-125

额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 800V;

约定发热电流(Ith): NXZHM-63:63A; NXZHM-125:125A;

额定工作电压(Ue): AC380/400/415V;

额 定 工 作 电 流 (Ie):

10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A(NXZHM-63);

10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,

125A (NXZHM-125);

使用类别: AC-33iB、AC-33B;

额定短路接通能力 Icm (峰值): NXZHM-63: 1128A,NXZHM-125: 2115A;

额定短时耐受电流 Icw: NXZHM-63:800A/1s, NXZHM-125:1500A/1s;

额定限制短路电流 Iq: 100kA;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P,4P;

外壳防护等级:IP20;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305665058

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

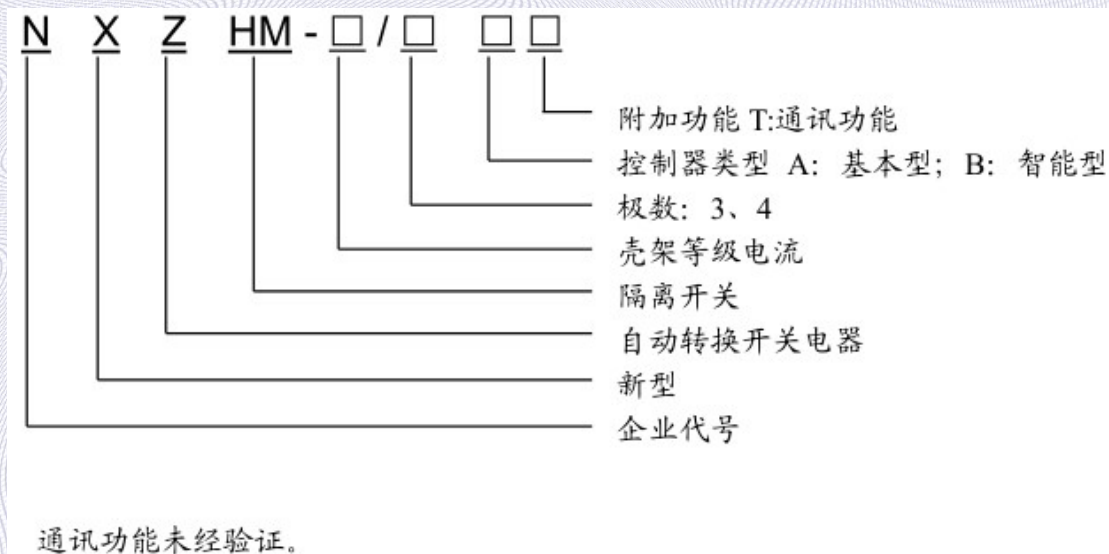

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司