



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684845

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

光伏专用直流塑壳断路器
NM3DC-250HV；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684845

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3DC-250HV

Uimp: 12kV;

Ui: 1600V;

Ue: DC1250V, DC1500V;

In: 125A, 160A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu=20kA;

选择性类别: A;

适用于隔离;


配用的辅助和报警触头: 1NO1NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.14A;

接线方式图:

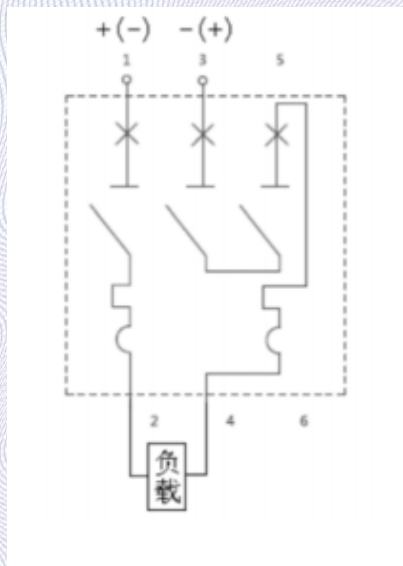

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684845

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

NM3 DC - 250 HV 250 附件

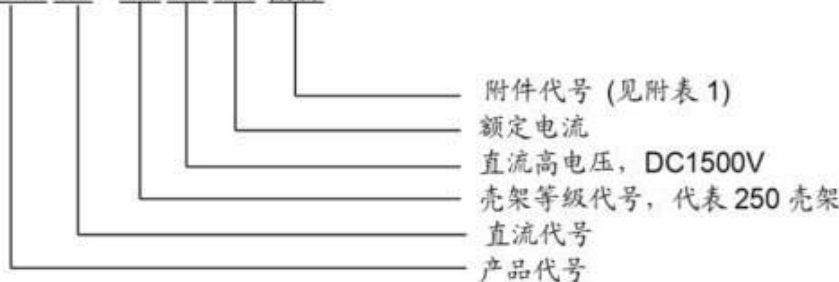

附表 1 附件代号

附件名称	附件代号
无附件	-
报警触头	AL22V
辅助触头	AX22V
分励脱扣器 DC12V	SHT22V DC12V
分励脱扣器 DC24V	SHT22V DC24V
分励脱扣器 AC230V	SHT22V AC230V
分励脱扣器 AC400V	SHT22V AC400V
旋转操作手柄	ERH22V1500

注 1: ODM 申证产品与母证书产品型号对照表

序号	浙江正泰电器股份有限公司	上海诺雅克电气有限公司
1	NM3DC-250HV	Ex9MV2S-PV

注 2: 差异说明: /

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司