



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651722

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

电机软起动柜

NJR5-220G,NJR5-250G,NJR5-280G,NJR5-315G,NJR5-355G,TR150-220G,TR150-250G,TR150-280G,TR150-315G,TR150-355G;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651722

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NJR5-220G,NJR5-250G,NJR5-280G,NJR5-315G,NJR5-355G,TR150-220G,
TR150-250G,TR150-280G,TR150-315G,TR150-355G

Uimp: 8kV;

Ui: AC660V;

Ith: 404A(NJR5-220G,TR150-220G);

459A(NJR5-250G,TR150-250G);

514A(NJR5-280G,TR150-280G);

579A(NJR5-315G,TR150-315G);

634A(NJR5-355G,TR150-355G);

Ue: AC380V;

Ie: 404A(NJR5-220G,TR150-220G);

459A(NJR5-250G,TR150-250G);

514A(NJR5-280G,TR150-280G);

579A(NJR5-315G,TR150-315G);

634A(NJR5-355G,TR150-355G);

Pe: 220kW(NJR5-220G,TR150-220G);

250kW(NJR5-250G,TR150-250G);

280kW(NJR5-280G,TR150-280G);

315kW(NJR5-315G,TR150-315G);

355kW(NJR5-355G,TR150-355G);

使用类别: AC-53a;

极数: 3P;

防护等级: IP20

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651722

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:
(Explanation of model/ type)

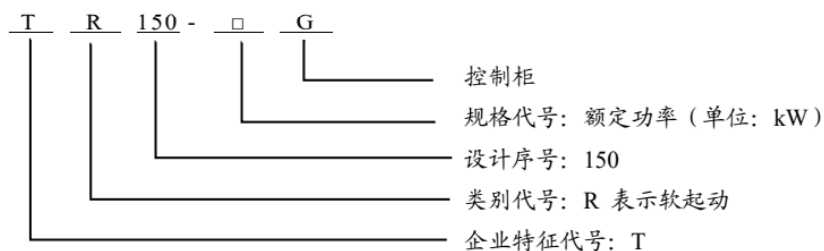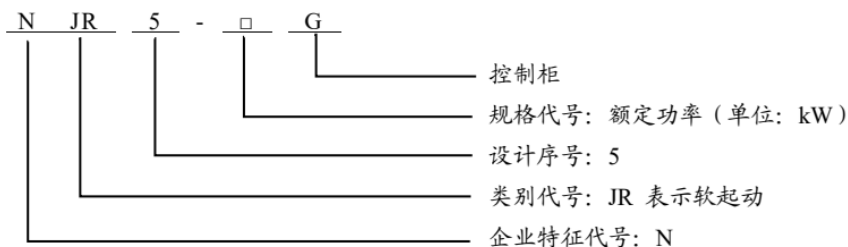

示例 1: TR150-355G 表示软起动器额定功率为 355kW, 额定电压为 AC380V, 它的适配电机是功率为 355kW, 额定电压 AC380V 的三相鼠笼型异步电机。

示例 2: NJR5-355G 表示软起动器额定功率为 355kW, 额定电压为 AC380V, 它的适配电机是功率为 355kW, 额定电压为 AC380V 的三相鼠笼型异步电机。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司