



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302700596

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NHM5-1250,NHM5P-1250,NHM5T-1250,NHM5F-1250,NHM5H-1250,
NHM5J-1250,NHM5G-1250,NHM5NE-1250,NHM5DC-1250,NHM5-1600,
NHM5P-1600,NHM5T-1600,NHM5F-1600,NHM5H-1600,NHM5J-1600,
NHM5G-1600,NHM5NE-1600,NHM5DC-1600; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 10 日 有效期至: 2029 年 10 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302700596

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NHM5-1250, NHM5P-1250, NHM5T-1250, NHM5F-1250, NHM5H-1250,
NHM5J-1250, NHM5G-1250, NHM5NE-1250, NHM5DC-1250, NHM5-1600,
NHM5P-1600, NHM5T-1600, NHM5F-1600, NHM5H-1600, NHM5J-1600,
NHM5G-1600, NHM5NE-1600, NHM5DC-1600;
Uimp: 12kV;
Ui: 1600V;
Ith: NHM5□-1250: 1250A; NHM5□-1600: 1600A;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC440V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V、
AC1000V/AC1140V;
DC750V (3P 外形, 3 极串)、DC1000V (4P 外形, 4 极串)、DC1500V (4P 外形, 4 极串)
Ie: 800A、900A、1000A、1250A (NHM5□-1250);
800A、900A、1000A、1250A、1400A、1500A、1600A (NHM5□-1600);
Icw: NHM5□-1250: 20kA/1s, NHM5□-1600: 35kA/1s;
Icm: NHM5□-1250: 40kA, NHM5□-1600: 73.5kA
Iq: 100kA (DC);
使用类别: AC380V/AC400V/AC415V、AC440V、AC500V/AC550V、AC660V/AC690V:
AC-22A, AC-22B, AC-23A, AC-23B;
AC1000V/AC1140V: AC-22A, AC-22B;
DC-22A, DC-22B, DC-23B, DC-23A, DC-PV2;
适用频率: 50Hz/60Hz;
极数: 3P、4P;
防护等级: IP30 (安装面);
配用的辅助触头 (已获 CCC 证书, 编号为 2024010305626517):
1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC, 4NO+4NC;
Ith: 5A;
AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;
DC-13: Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A;
直流接线图如下:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302700596


证书附页：第 2 页 共 3 页

2P:DC500V,DC600/630V




上、下进线皆可，此处以上进线为例

接线方式一
3P:DC750V




1、上、下进线皆可，此处以上进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障

接线方式二
3P:DC750V

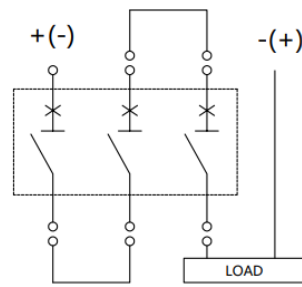


上、下进线皆可，此处以上进线为例

接线方式一
4P:DC1000V,DC1500V

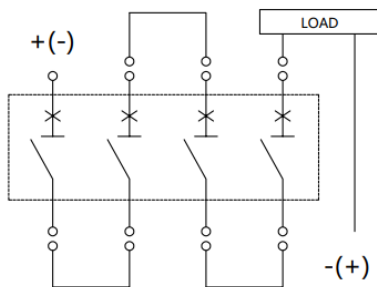


上、下进线皆可，此处以上进线为例

接线方式二
4P:DC1000V,DC1500V

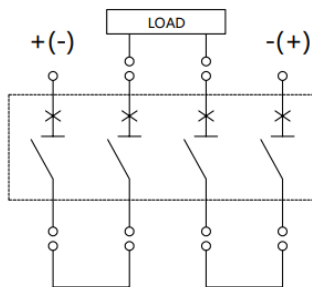

1、上、下进线皆可，此处以上进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障

接线方式三
4P:DC1000V,DC1500V

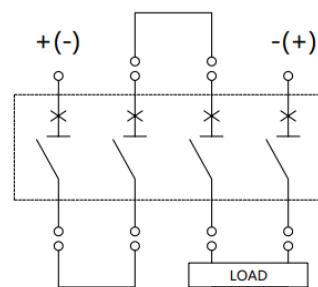

1、上、下进线皆可，此处以上进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302700596

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司