



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665888

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

NXM-W125E、S、F、H, NXMH-W125E、S、F、H, NXMP-W125E、S、F、H,  
NXMF-W125E、S、F、H, NXM-160E、S、F、H, NXMH-160E、S、F、H, NXMP-160  
E、S、F、H, NXMF-160E、S、F、H, NXMS-160F、H、R, NXMSH-160F、H、R, NXMSF-160  
F、H、R, NXMSF-160F、H、R; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665888

证书附页: 第 1 页 共 5 页

NXM-W125E、S、F、H,NXMH-W125E、S、F、H,NXMP-W125E、S、F、H,  
NXMF-W125E、S、F、H,

NXM-160E、S、F、H,NXMH-160 E、S、F、H,NXMP-160 E、S、F、H,NXMF-160  
E、S、F、H,

NXMS-160F、H、R,NXMSH-160 F、H、R,NXMSP-160 F、H、R,NXMSF-160 F、  
H、R

Uimp:8kV;

Ui:800V;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V , AC380V/AC400V/AC415V(2P 不适用),

AC500V(2P 不适用),AC660V/AC690V(2P 不适用);

热磁式,电磁式:

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,1  
25A(NXM-W125E、S、F、H,NXMH-W125E、S、F、H,NXMP-W125E、S、F、  
H,NXMF-W125E、S、F、H);

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,1  
25A,140A,150A,160A

(NXM-160E、S、F、H,NXMH-160E、S、F、H,NXMP-160E、S、F、H,NXMF-160E、  
S、F、H);

电子式:

In : 32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,140A,150A,160A(NXMS-160F 、 H 、  
R,NXMSH-160F、H、R,

NXMSP-160F、H、R,NXMSF-160F、H、R);

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式, 电子式;

E 型 (AC220V/AC230V/AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) /(AC660V/  
AC690V);Icu=40kA/20kA/8kA ,Ics=30kA/20kA/4kA;

S 型 (AC220V/AC230V/AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) /(AC660V/  
AC690V); Icu=50kA/36kA/8kA ,Ics=30kA/20kA/4kA;

F 型 (AC220V/AC230V/AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) /AC500V/  
(AC660V/AC690V);Icu=50kA/36kA/30kA/10kA ,Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;

H 型 (AC220V/AC230V/AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) /AC500V/  
(AC660V/AC690V);Icu=75kA/50kA/30kA/10kA ,Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665888

证书附页: 第 2 页 共 5 页

R 型 (AC220V/AC230V/AC240V) / (AC380V/AC400V/AC415V) / AC500V/  
(AC660V/AC690V);  $I_{cu}=75\text{kA}/70\text{kA}/40\text{kA}/10\text{kA}$ ,  $I_{cs}=50\text{kA}/50\text{kA}/40\text{kA}/5\text{kA}$ ;  
选择性类别: A 类;  
脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 热磁式: 10A、10、20; 电子式: 10A, 10, 20, 30;  
极数: 2P (仅热磁式 E、S 型), 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极,  
N 级可开闭); 4P  
适用于隔离 (3P+N 除外);  
适用频率: 50Hz/60Hz;  
配用的辅助触头: (CQC2016010304835035)  
型号: AX-M2, AL-M2, XL-M2  
常开常闭的情况和数量: 1NO1NC/2NO2NC;  
 $I_{th}$ : 3A;  
AC-15:  $U_e/I_e$ : AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;  
DC-13:  $U_e/I_e$ : DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器: 型号: UVT-M2;  $U_s$ : AC220V/AC230V/  
AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;  
电动操作机构: 型号: MD-M2;  $U_s$ : AC220V/AC230V/AC24  
0V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V/DC220V/DC250V,  
预付费产品配用的分励脱扣器: 型号: SHT-M2;  $U_s$ : AC220V/AC230V/AC240V,  
AC380V/AC400V/AC415V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665888

证书附页: 第 3 页 共 5 页

型号的解析(Explanation of model/ type):  
塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

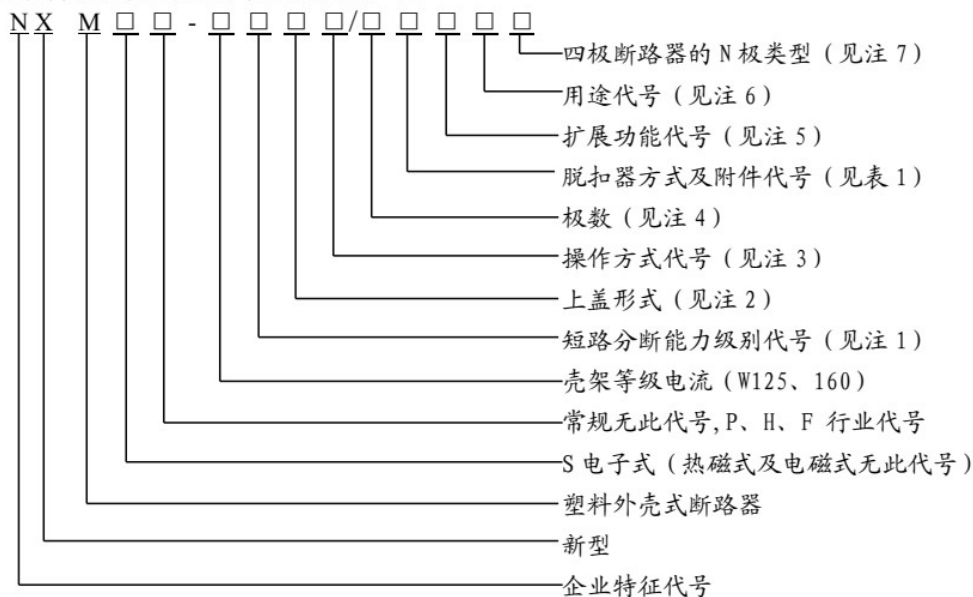

注:

- 短路分断能力级别: 普通型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F), 较高型 (代号 H), 限流型 (代号 R);
- 双层盖 (无代号)
- 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作用 Z 表示;
- 按极数分: 二极 (代号 2); 三极 (代号 3); 四极 (代号 4)
- 按扩展功能分:
  - 热磁式: 热保护可调 (代号 T); 热保护和磁保护均不可调 (无代号); 过载报警不脱扣 (代号 G)
  - 电子式: 普通型 (无代号); 宽保护型 (K); 过载报警不脱扣 (代号 G)
- 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2); 发电机保护 (代号 3);
- 四极产品中性极 (N) 的类型分为 4 种:
  - A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;
  - B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分);
  - C 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其它三极一起合分 (N 极先合后分);
  - D 型: N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665888

证书附页：第 4 页 共 5 页

附表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210 (210Y)	310(310Y)
辅助触头	220	320
欠压脱扣器	230	330
分励脱扣器、辅助触头	240 (240Y)	340 (340Y)
分励脱扣器、欠压脱扣器	250 (250Y)	350 (350Y)
二组辅助触头	260	360
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
分励脱扣器、报警触头	218 (218Y)	318 (318Y)
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器、报警触头	238	338
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	248 (248Y)	348 (348Y)
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378

注：200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；  
300 表示热磁式/电子式脱扣器本体；  
括号内带 Y 的代号（如 210Y）表示预付费电表专业分励脱扣器，动作延时时间 1s~2s，控制电源电压 Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665888

证书附页：第 5 页 共 5 页

表 2 附件适用电压代号

电压	AC220V/AC230V/ AC240V	AC380V/AC400V/ AC415V	DC24 V	DC110 V	DC220V/DC 250V
代号	A1	A2	D1	D2	D3

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司