



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640477

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1-95**, CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N, NC1-95**N; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640477

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2-80**, CJX2-95**, NC1-80**, NC1-95**, CJX2-80**N, CJX2-95**N, NC1-80**N,

NC1-95**N(**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 95A、110A、125A; U_e : AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; CJX2-80**, NC1-80**, CJX2-80**N, NC1-80**N:

AC-1: U_e/I_e : AC220V/230V/95A、110A、125A, 380V/400V/95A、110A、125A, 660V/690V/95A、110A、125A;

AC-3: U_e/I_e : AC220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A;

AC-4: U_e/I_e : AC220V/230V/37A, 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A;

CJX2-95**, NC1-95**, CJX2-95**N, NC1-95**N:

AC-1: U_e/I_e : AC220V/230V/95A、110A、125A, 380V/400V/95A、110A、125A, 660V/690V/95A、110A、125A;

AC-3: U_e/I_e : AC220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660V/690V/49A;

AC-4: U_e/I_e : AC220V/230V/44A, 380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A;

U_s : AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V,

200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 600V, 660V(50Hz、50/60Hz、60Hz); DC24V, 36V, 48V, 54V, 60V, 110V, 127V, 220V; IP10;

极数: 3P、4P;

配用的辅助触头: (本体)1NO1NC; I_{th} : 10A;

AC-15: U_e/I_e : 380V/400V/0.95A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640477

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

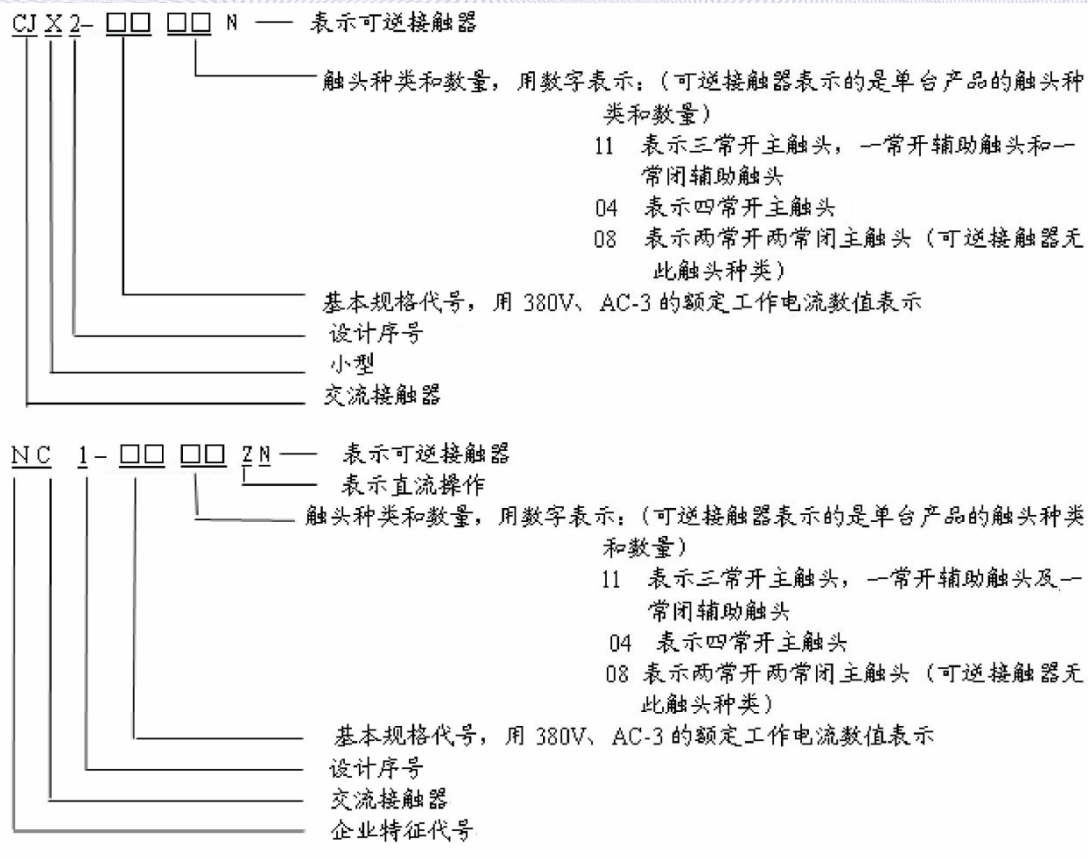

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司