

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305033942

发证日期: 2020 年 08 月 10 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 自动转换开关电器  
NXZHM-63,NXZHM-125;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010305033942

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NXZHM-63, NXZHM-125

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ) : 8kV;

控制器额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ) : 4kV;

额定绝缘电压( $U_i$ ): 800V;

约定发热电流( $I_{th}$ ): NXZHM-63:63A; NXZHM-125:125A;

额定工作电压( $U_e$ ): AC380/400/415V;

额定工作电流( $I_e$ ): 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A (NXZHM-63);  
10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A,  
125A (NXZHM-125);

使用类别: AC-33iB、AC-33B;

额定短路接通能力  $I_{cm}$  (峰值): NXZHM-63: 1128A, NXZHM-125: 2115A;

额定短时耐受电流  $I_{cw}$ : NXZHM-63:800A/1s, NXZHM-125:1500A/1s;

额定限制短路电流  $I_q$ : 100kA;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2017010305033942

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:

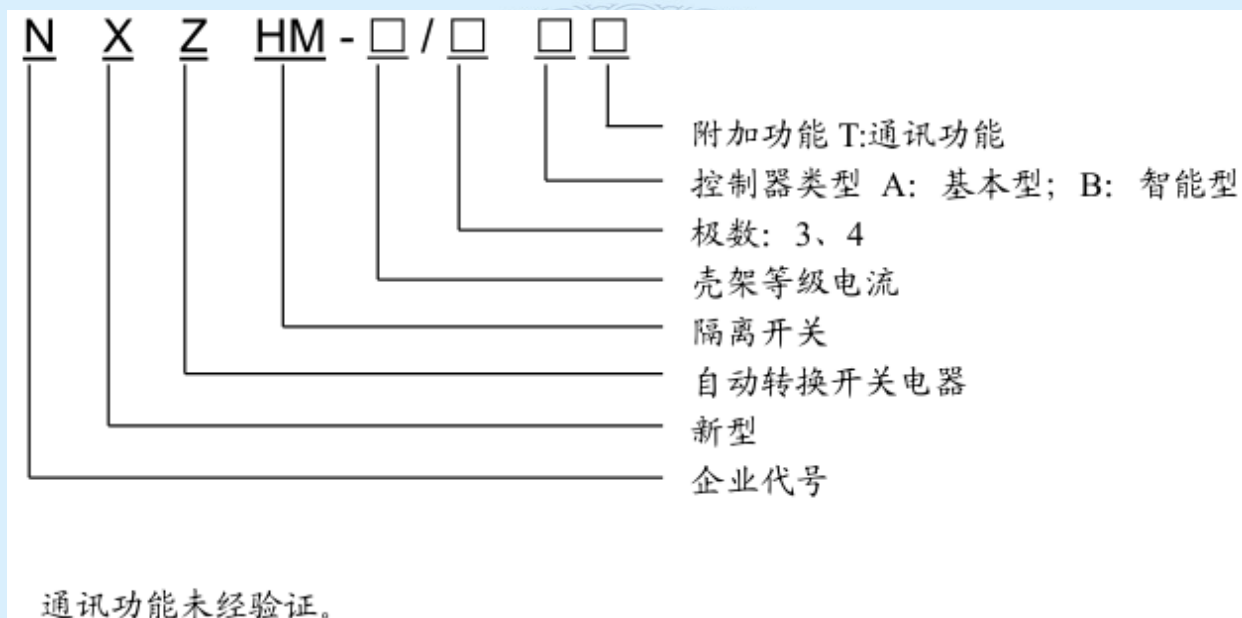

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心