



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307671188

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

交直流用小型断路器
NB1Z-63；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月06日 有效期至：2029年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307671188

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB1Z-63

U_i :660V; U_{imp} :4kV;

U_e :AC230V/400V(1P),AC400V(2P),

DC110V(1P 外形),DC220V(1P 外形,2P 外形);

I_n :1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:B 型,C 型;

I_{cs} :1P: 7.5kA(AC230V/400V), 6kA(DC110V,DC220V);


2P: 7.5kA(AC400V), 7.5kA(DC220V);

I_{cn} :1P: 10kA(AC230V/400V), 6kA(DC110V,DC220V);

2P: 10kA(AC400V), 10kA(DC220V);

极数:1P,2P;

直流接线方式:

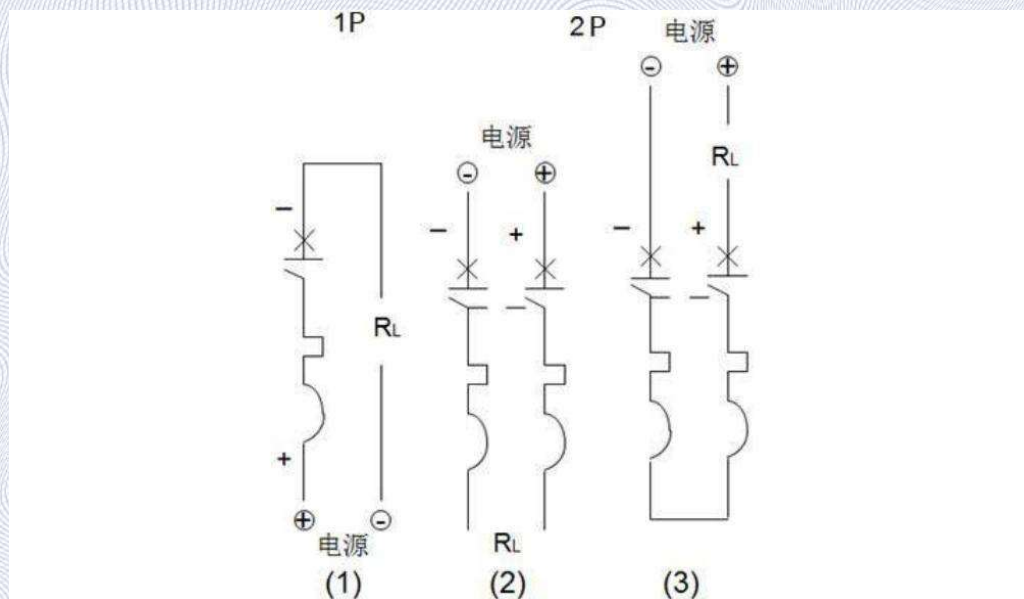

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司