

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107404630

发证日期: 2023 年 09 月 19 日

有效期至: 2033 年 09 月 18 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
NH40□-63、NH40□-80、NH40□-100、NH40□-125、NH40□-160 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107404630

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NH40□-63、NH40□-80、NH40□-100、NH40□-125、NH40□-160 ;

Ue : DC1000V(2P 外形)、DC1000V/DC1500V(3P 外形) ; AC1140V(3P) ;

Ui : 1500V ;

Uimp : 12kV ;

Ie : 63A、80A、100A、125A、160A ; Ith : 160A ; Icw : 7kA/1s ; Icm ( 峰值 ) : 7kA ;

使用类别 : DC-21B ( 2P 外形、3P 外形 )、DC-PV1 ( 2P 外形、3P 外形 )、AC-21B ( 3P ) ;


接线方式 : 2P 外形、3P 外形 ;

极数 : 3P ;

微动开关 RLXW20-11M(证书号: CQC2016010305843493) ; Ith : 16A ; Ui : 400V ; Uimp : 2.5kV ;

SCPD 型号 : RT28-32/16A ; AC-12 : Ue/Ie : 380V/16A ; DC-12 : Ue/Ie : 250V/5A ;

DC 接线图:

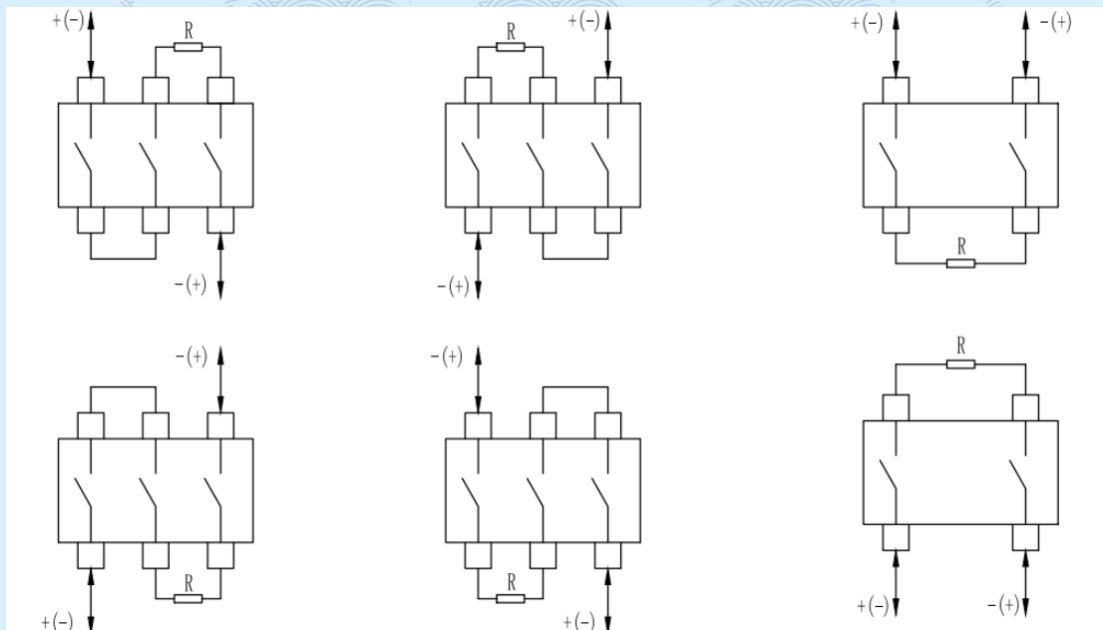

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107404630

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N	H	40	□	-	□	/	□	□	HV	□
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) DC:直流; 无: 交流
- (5) 额定工作电流 (A): 63, 80, 100, 125, 160
- (6) 2—二极, 3—三极
- (7) “0” 表示无开合信号装置型; “1” 表示有开合信号装置型
- (8) HV:高电压代号
- (9) W:手柄柜外操作; 无表示手柄柜内操作



中国质量认证中心