



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667323

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH□50-400/3□□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:400A;
690V:Ie:315A; Icw:4.8A/1s; Icm(峰值):7.3kA(NHD50-400/312~314, NHS50-400/312~314); 使
用类别:AC-21B(NHD50-400/312~314, NHS50-400/312~314), AC-20B(NHD50-400/311,
NHS50-400/311); 极数:3P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月30日 有效期至:2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667323

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

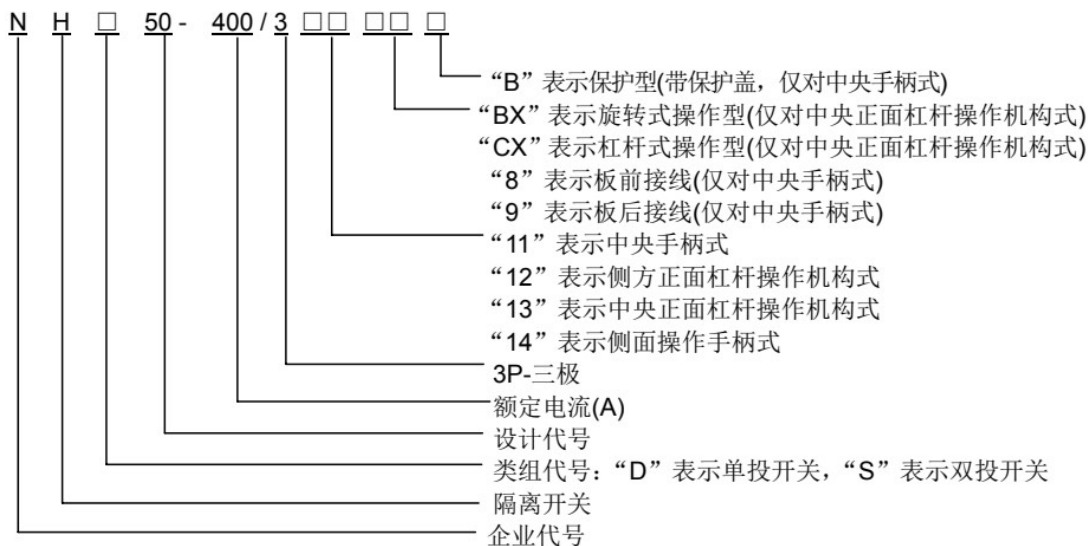

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司