



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675591

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能转换开关

LW32 Ui:550V; Uimp:6kV; Ith:20A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A;  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; AC-3: Ue/Ie:AC380V/11A; 外壳防护等级: IP20(不  
带防护外壳),IP54(带防护外壳);

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月13日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305675591

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号解释:

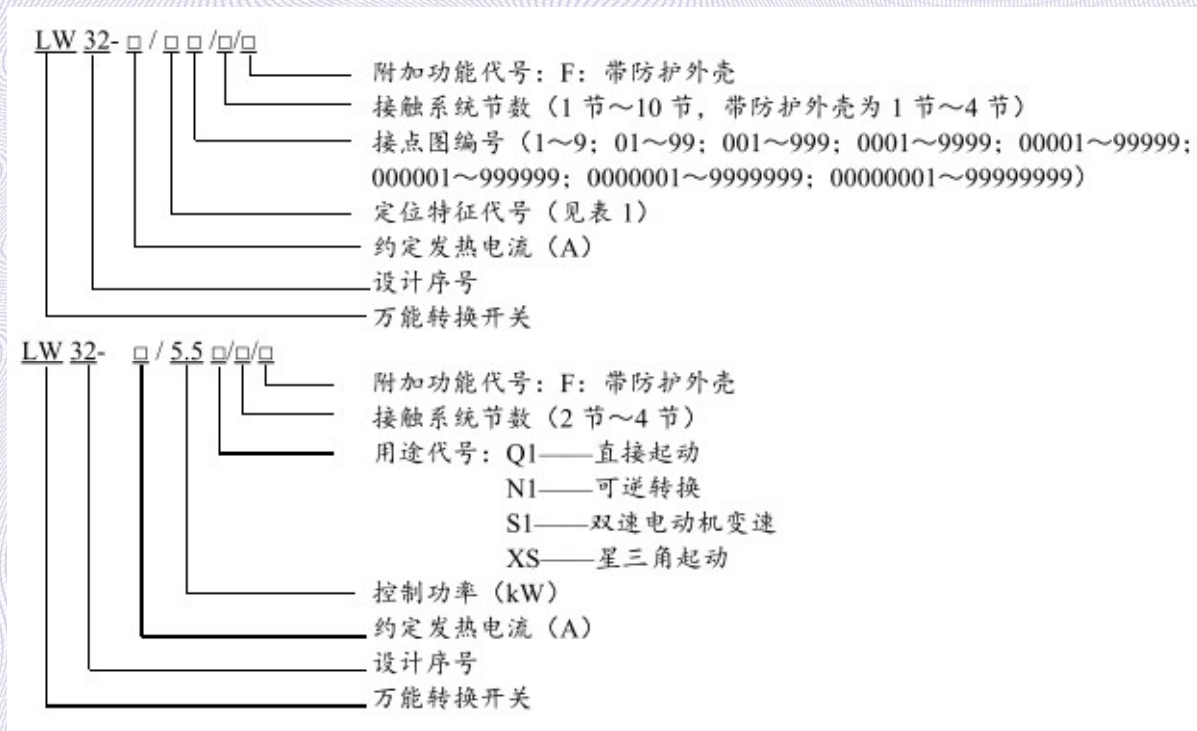

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675591

证书附页：第 2 页 共 2 页

表 1 LW32 系列万能转换开关定位特征代号

操作型式	特征 代号	操 动 器 位 置			
自复型	A	0←30		0←45	
	B	30→0←30		45→0←45	
定位型	C	0 90	0 30	0 45	0 60
	D	90 0 90	30 0 30	45 0 45	60 0 60
	E	90 30 30 90		135 45 45 135	
	F	120 60 0 60 120		90 45 0 45 90	
	G	90 30 30 90 150		135 45 45 135 225	
	H	30 0 30 60		45 0 45 90	
	I	60 30 0 30 60		60 0 60 120	
	J	60 30 0 30 60 90			
	K	90 60 30 0 30 60 90			
	L	90 60 30 0 30 60 90 120			
	M	120 90 60 30 0 30 60 90 120			
	N	30 30		45 45	60 60
	YH	0 90 180 270		135 90 45 0 45 90 135	
	LH	0 90 180 270			
定位自复型	Z	120→90 0 90←120		120→90 0←30	

注：操动器位置单位为度。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司